



THISTED KOMMUNE

Spildevandstilladelse

Afledning af spildevand fra vaskeplads til samletank
samt udsprøjtning af spildevand på terræn

Nordvestjysk Golfklub

Nystrupvej 17, 7700 Thisted

Gyldig fra den 27. maj 2025.

Indholdsfortegnelse


1. Tilladelse til afledning af spildevand til samletank og udsprøjtning af spildevand på terræn	
3	
2. Baggrund.....	3
3. Vilkår	5
4. Generelle oplysninger	8
5. Tilslutningstilladelsens gyldighed	9
6. Klagevejledning	9
7. Udtalelser i sagen	9
8. Spildevandsteknisk vurdering	10
9. Konklusion	12
Orienteringsliste.....	12
Bilagsliste	12

1. Tilladelse til afledning af spildevand til samletank og udsprøjtning af spildevand på terræn

Thisted Kommune giver hermed tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads til samletank samt tilladelse til udsprøjtning af spildevand på terræn på Nordvestjysk Golfklub, Nystrupvej 17, 7700 Thisted, matr.nr. 1e, Vang By, Vang. Tilladelsen gives efter miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1 og spildevandsbekendtgørelsens §§ 42, og 46.

2. Baggrund

Nordvestjysk Golfklub har den 28. januar 2025 ansøgt om afledning af spildevand fra 49 m² uoverdækket vaskeplads via sandfang og olieudskiller til hhv. samletank og til udsprøjtning på terræn. Se oversigtskort på figur 1 og bilag 1-4. Vaskepladsen skal anvendes til vask af golfklubbens køretøjer og maskiner, herunder græsslåmaskiner, traktor, golfvogne m.v.

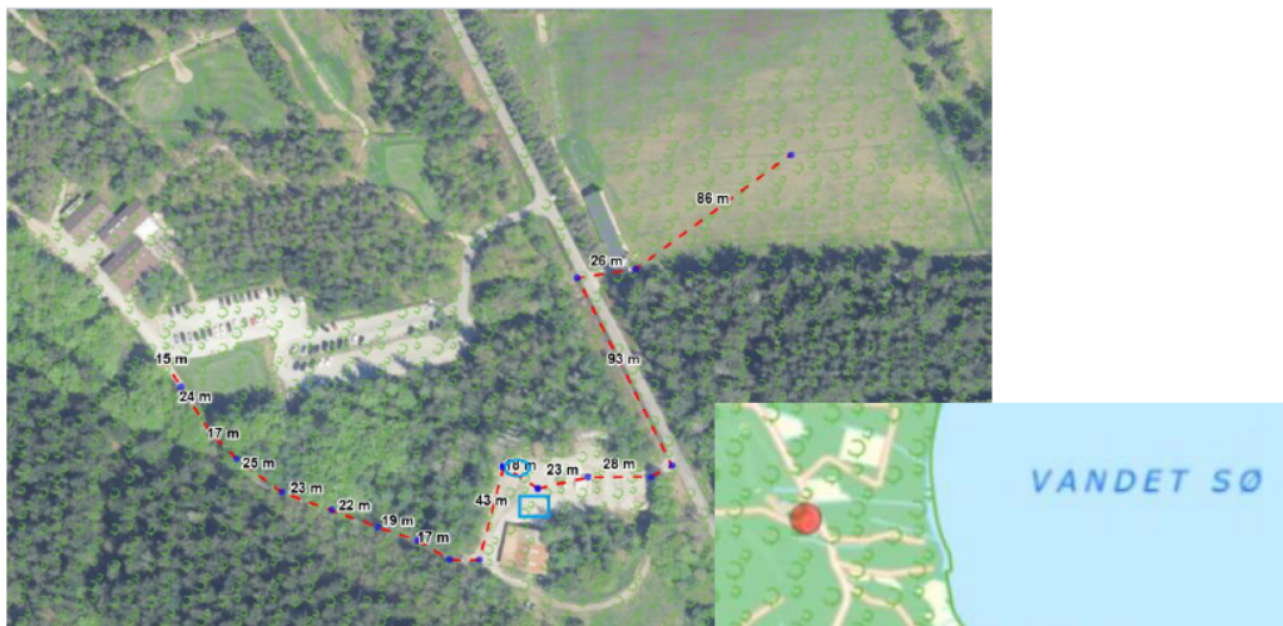

Figur 1: Oversigtskort. Del af matr.nr. 1e Vang by, Vang hvorpå der er etableret spildevandstank med trykledning samt ansøgt ledningsforløb fra vaskeplads til sprinkleranlæg. Placering af samletank og vaskeplads er vist med henholdsvis blå cirkel og blå firkant. Ledningsforløb er vist med rød stiplede linje. Fredskovspligt fremgår af grøn fladesignatur.

Der etableres klasse I olieudskiller med koalescensfilter af typen ACO Oleopator-P varenummer 108.11. Udskilleren har en nominel kapacitet på 8 l/s og en opsamlingskapacitet på 260 l olie samt integreret 810 l sandfang. Der etableres desuden særskilt 2.400 l åbent sandfang, som støbt betonkasse i vaskepladsen inden afledning til olieudskiller. Se referencebilleder i figur 2 og 3.



Figur 2 og 3. Referencebilleder til opbygning af sandfang i vaskeplads.

Normalvis foregår vask med slange og koldt vand uden vaskemidler (hverdagsskyl). Vaskevandet fra hverdagsskyl afledes til udsprøjtning på terræn på et areal på østsiden af Nystrupvej. Se figur 1 og bilag 3. Udsprøjtningen sker med sprinkleranlæg, der aktiveres ved 2 bars tryk. Se referencebillede i figur 4.



Figur 4: Referencebilleder af sprinklersystem.

Udsprøjtningen sker i en radius af 12,5 m fra sprinkleren på et areal svarende til ca. 491 m². Der forventes at blive skyllet maskiner ca. 200 dage om året med et gennemsnitligt vandforbrug på 250 liter pr. dag, svarende til et vandforbrug på ca. 50 m³ om året, der afledes til udsprøjtning. Herudover afledes det regnvand, der falder på vaskepladsen også til udsprøjtning.

Én gang om året foretages vinterrengøring af køretøjer og maskiner. Vinterrengøring foregår ved vask med varmt vand, højtryksrenser og sæbe af typen Truckcleaner Super. Vaskevandet fra vinterrengøring afledes til 32,67 m³ samletank, hvortil der også ledes sanitært spildevand fra golfklubbens klubhus på Nystrupvej 19. Der er meddelt tilladelse til samletanken d. 27.05.2025. Der estimeres en afledning af ca. 18 m³ spildevand til samletanken i forbindelse med vinterrengøring.

Der er etableret fyldningsalarm i form af lysmarkør på samletanken, der aktiveres ved en fyldning på 27 m³. Når fyldningsalarmen udløses kontaktes tømningssentreprenøren og tanken tømmes.

Styringen af spildevandet fra vaskepladsen sker med en 3-vejs hane, der giver mulighed for afledning til enten samletank (ved vinterrengøring) eller til udsprøjtning (ved hverdagsskyl). Håndtaget til hanen skal betjenes manuelt. De to udgange fra hanen bliver forsynet med kontraventiler, som forhindrer tilbage-løb. Dykpumpe efter olieudskiller forsynes med auto stop/start.

Vandhane til forsyning med rent vand og højtryksrenser er placeret inden døre i maskinhus. Maskinhuset er aflåst med el-hejse port, som er lukket, når ikke der er medarbejder på pladsen. Derved kan vaskepladsen kun bruges af instrueret medarbejder.

3. Vilkår

Tilladelsen er betinget af følgende vilkår:

Generelt

1. Tilladelsen omfatter afledning af følgende typer spildevand fra virksomheden:
 - Spildevand fra vaskepladsen til maskiner og køretøjer
2. Der må ikke vaskes og påfyldes sprøjter til svampebekæmpelsesmidler på vaskepladsen.
3. Et eksemplar af tilladelsen og en opdateret kloakplan skal til enhver tid være tilgængelig på arbejdsstedet for den driftsansvarlige, som skal være orienteret om tilladelsens indhold.
4. Tilsynsmyndigheden skal
 - straks orienteres om ejerskifte af virksomheden
 - altid kunne få oplyst, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig på virksomheden
 - straks orienteres om uheld, driftsforstyrrelser eller ændringer i driften, som kan påvirke virksomhedens forurening af omgivelserne

Indretning af vaskeplads

5. Vaskepladsen skal have tæt belægning og fald mod afløb. Vaskepladsen skal indrettes, så der ikke kan løbe overfladevand til og fra pladsen fra de omliggende arealer. Ved tæt belægning forstås en belægning, som i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenede stoffer, som til ledes vaskepladsen.
6. Afledning af spildevand fra vaskepladsen skal ske gennem egnet sandfang og egnet olieudskiller før afledning til henholdsvis samletank eller udsprøjtning. Olieudskiller og sandfang skal være dimensioneret efter retningslinjerne i DS/EN 858-2.
7. Rengørings- og vaskemidler skal opbevares, så der ikke ledes spild til afløb.
8. Virksomheden skal inden ibrugtagning, lade udføre en tæthedskontrol af det samlede afløbssystem fra vaskeplads til og med olieudskilleren. Tæthedskontrollen af olieudskilleren skal foretages efter den anbefalede metode i Teknologisk Instituts Rørcenter-anvisning med prøvningstid på minimum 1 time (Rørcenter-anvisning 006, kapitel 10). Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet udbedres, og der skal inden ibrugtagning gennemføres en ny tæthedsprøvning, der viser at olieudskilleranlægget er tæt.
9. Dokumentation for tæthedsprøvning skal sendes til Thisted Kommune senest 14 dage efter tæthedsprøvningen er foretaget.
10. Det skal være muligt at udtage en stikprøve af det rensede spildevand i en frit faldende stråle før afledning til henholdsvis samletank eller udsprøjtning.
11. Spildevand fra vask med højtryksrenser og/eller sæbe skal afledes til samletank.
12. Spildevand fra skyl med koldt vand og uden brug af højtryksrenser og sæbe kan afledes til udsprøjtning på terræn.
13. Vaskepladsen skal være tydeligt skiltet med, at der ikke må vaskes med højtryksrenser og/eller sæbe, førend vaskevandet manuelt er ført til afledning til samletank.

Drift af vaskepladsen

14. Virksomheden må ikke anvende vaskekemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder A- eller B- stoffer.
15. Vaske- og rengøringsmidler skal anvendes efter producentens anvisninger.
16. Drift og tømning af olieudskiller og sandfang, skal ske i overensstemmelse med følgende:

- Olieudskillere og sandfang skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Inden hver tømning skal sandmængden i sandfanget og oliestanden i olieudskilleren måles og noteres.
 - Olieudskilleren skal senest tømmes og bundsuges, når olieprodukter udgør 70% af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller.
 - Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50% af slamvolumenet er fyldt op. Sandfang skal desuden tømmes samtidigt med olieudskilleren.
 - Hvis lagtykkelsen af et bundfældende materiale i olieudskilleren overstiger 10 cm, skal det fjernes.
 - Materiale fra sandfang og olieudskiller skal bortskaffes i overensstemmelse med Thisted Kommunes affaldsregulativ.
 - Umiddelbart efter tømning skal udskiller fyldes med vand.
 - Når olieudskilleren tømmes og bundsuges, skal der foretages en inspektion af udskilleren for synlige fejl og mangler. Inspektionen skal foretages mindst hvert 5. år.
 - Før tømning af olieudskiller skal evt. koalescensfiltre og lignende, renses og inspiceres for defekter.
 - Der skal foretages en funktionstest af alarmer mindst 1 gang årligt.
17. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i anlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmer, skal disse udbedres inden fortsat brug. Medmindre der alene er tale om fejl på alarmer, skal Thisted Kommune straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes.

Udsprøjtning af spildevand

18. Der må ikke udsprøjtes spildevand indenfor indvindingsoplandet til KlitVand, Klitmøller Vandværk.
19. Udsprøjtningens areal skal være beplantet. Planterne må ikke efterfølgende bruges til fødevarer.
20. Der må kun udsprøjtes spildevand fra skyl med koldt vand uden brug af højtryksrensere og sæbe foruden det regnvand, der falder på vaskepladsen.
21. Udsprøjtningen må ikke give anledning til, at der bliver dannet aerosoler, luftbårne dråber.
22. Spildevandet skal fordeles jævnt over udsprøjtningens areal. Ansamlinger af spildevand må ikke forekomme på noget tidspunkt af året.
23. Der må ikke ske overfladisk afstømning af udsprøjtet spildevand.
24. Ved driftsforstyrrelser eller fejl på udsprøjtningens anlæg skal spildevandet fra skyl uden højtryksrensere og sæbe, afledes til samletank, indtil anlægget er i normal drift igen.
25. Hvis alarm for høj væskestand i samletanken udløses, mens der foregår vinterrengøring af maskiner og køretøjer, skal al vask afbrydes og tømningssentrepreneur skal tilkaldes. Vinterrengøring må først genoptages, når samletanken er tømt.
26. Håndtaget til vandhanen til styring af spildevandet til henholdsvis samletank eller udsprøjtningens areal skal være tydeligt skiltet, så hanens indstilling er let synlig og aflæselig.
27. Der skal overholdes følgende afstandskrav:

Fra udsprøjtningsarealet til:	Afstand
Søer, vandløb, grøfter og dræn	25 meter
Vandforsyningsboringer uden krav om drikkevandskvalitet	25 meter
Drikkevandsboringer	300 meter

Spildevand - Grænseværdier

28. Spildevandet fra vaskepladsen må ikke overskride følgende grænseværdier:

Tabel 1. Grænseværdier for afledning af spildevand til samletank

Parameter	Koncentrationskrav	
	Grænseværdi	Enhed
pH	6,5 – 9,0	pH
Temperatur	50	°C
Suspenderet stof	500	mg/l
Bly	100	µg/l
Zink	3000	µg/l
Cadmium	3	µg/l
Kobber	500	µg/l
DEHP	87	µg/l
Mineralsk olie	20	mg/l

Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger. Analysemetoder for mineralsk olie er: DS/EN ISO 9377-2:2001.

Tilsyn og kontrol

29. Spildevandsprøver skal udtages før sammenblanding med andet spildevand.
30. Virksomheden skal efter anmodning fra Thisted Kommune, dog højst 2 gange om året, udtage repræsentative stikprøver. Stikprøven skal udtages ved spidsbelastning og analyseres for de parametre, der fremgår af tabel 1.
31. Analyseresultaterne skal sendes direkte fra analyselaboratoriet til Thisted Kommune senest 4 uger (5 hverdage for hasteanalyser) efter, at prøverne er udtaget. Resultatet skal ledsages af oplysninger om prøvetagningssted, -tidspunkter og -metoder, prøvetagers navn, analysemetoder og analyseansvarlig.
Grænseværdierne skal være overholdt i hver af de udtagne stikprøver.
32. Prøvetagning må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang og olieudskiller.
33. Spildevandprøver skal udtages af et akkrediteret firma og analyseres på et akkrediteret laboratorium.

34. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdierne er overholdt, anses vilkår 28 for overholdt.
35. Hvis den supplerende prøve viser overskridelser af grænseværdierne skal virksomheden umiddelbart underrette Thisted Kommune og senest en måned efter fremsende en redegørelse til kommunen, som forklarer overskridelsen. Redegørelsen skal også indeholde en handleplan for nedbringelsen af belastningen.
36. Udgifter til prøvetagning samt tæthedsprøvning afholdes af virksomheden.
37. Virksomheden skal kunne forevise dokumentation for:
- Antal vaskede køretøjer og maskiner pr. år
 - Opgørelse over forbruget af vand og forbruget af sæbe/kemikalier pr. år
 - Datablade for vaskemidler/kemikalier
 - Analyseresultater og datoer for udtagning af spildevandsprøver
 - Pejling/inspektion af sandfang og olieudskiller
 - Datoer og kvitteringer med opsamlede og bortskaffede mængder affald for tømning af sandfang og olieudskiller
 - Rensning og udskiftning af koalescensfilter
 - Datoer og begrundelse for driftsforstyrrelser eller uheld
 - Evt. fejl/mangler og udførte reparationer med relation til funktionen af olieudskilleranlægget

Ovenstående oplysninger skal forevises Thisted Kommune på forlangende og opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.

Affaldshåndtering

38. Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med det gældende Regulativ for Erhvervsaffald i Thisted Kommune. Regulativet og særlige bestemmelser for håndtering af erhvervsaffald kan ses på Thisted Kommunes hjemmeside [Thisted Kommune](#).

4. Generelle oplysninger

Hvis spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Thisted Kommune. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye anlægstyper, vaskemetoder, ændret forbrug af kemikalier, som ikke overholder kravene i vilkår 14 og 28, ændring af virksomhedens spildevandssystem mv.

Hvis de beskrevne forhold i tilladelsen ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af tilladelsen. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand med de ændrede forhold.

Thisted Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i denne tilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige i forhold til recipient, drift af renseanlæg, eller ændringer i renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive varslet og efter høring meddelt som påbud.

5. Tilslutningstilladelsens gyldighed

Tilladelsen vedrører alene virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Virksomheden kan udnytte tilladelsen straks efter klagefristens udløb, og den er ikke tidsbegrænset. Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid tage tilladelsen op til revision og ændre vilkårene for tilladelsen, hvis de er utidssvarende eller utilstrækkelige.

6. Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven og §§ 42 og 46 i spildevandsbekendtgørelsen. Ifølge lovens § 91, er det muligt at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er:

- Grundejer
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest
- Myndigheder
- Enhver, der har individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald samt
- visse landsdækkende og lokale organisationer

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Der er også link til klageportalen fra [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på [Borger.dk](#) eller [Virk.dk](#), ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale med betalingskort ved indgivelsen af klagen i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det er for denne afgørelse d. 24. juni 2025.

Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på [Høringer, offentliggørelser og borgermøder](#).

Tilladelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at tilladelsen er givet (miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1). Det er for denne afgørelse **d. 27. november 2025**.

7. Udtalelser i sagen

Ansøgers bemærkninger

Et udkast til tilladelsen er sendt til Nordvestjysk Golfklub den 16. maj 2025. Virksomhedens kommentarer og rettelser er indarbejdet i tilladelsen.

Andres bemærkninger

Et udkast til tilladelsen er sendt til Thy Forsyning A/S den 16. maj 2025. Thy Forsyning A/S havde ingen kommentarer.

8. Spildevandsteknisk vurdering

Baggrunden for vurderingen

Tilladelsen er skrevet på baggrund af de retningslinjer, der fremgår af Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 42, januar 2020: Paradigmer for tilslutningstilladelser af spildevand til spildevandskloak for bilvaskehaller og vaskepladser samt spildevandsvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr. 28 af juni 2018.

Fredskov og fredede områder

Hele projektområdet ligger indenfor et område, der er registreret som fredskov efter skovloven. Udsprøjtningssarealet og en del af rørføringen hertil etableres i et område, der er registreret som fredet område omkring Vandet Sø.

Miljøstyrelsen har d. 18. marts 2025 givet dispensation efter skovloven til etablering af sprinkler med ledningsforløb fra vaskeplads på matr.nr. 1e Vang by, Vang i Thisted Kommune i fredskov.

Fredningsnævnet har d. 6. april 2025 afgjort, at etablering af udsprøjtningssanlæg til udsprøjtning af spildevand på et areal på østsiden af Nystrupvej, indenfor fredet område omkring Vandet Sø, ikke kræver dispensation fra fredningen.

Miljøstyrelsen er grundejer og bygningsejer af Nystrupvej 17. Miljøstyrelsen har d. 22. november 2023 givet dispensation til ændret anvendelse af Naturstyrelsens overflødige driftsbygninger samt etablering af vaskeplads på matr.nr. 1e Vang By, Vang i Thisted Kommune.

Grundejer

Matr.nr. 1e Vang by, Vang er ejet af Miljøstyrelsen, mens Nordvestjysk Golfklub lejer arealerne. Nordvestjysk Golfklub har fået tilladelse af Miljøstyrelsen til etablering af vaskeplads og udsprøjtningssanlæg.

Grund- og drikkevand

Vaskepladsen og udsprøjtningssarealet etableres i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde. Vaskepladsen etableres desuden indenfor indvindingsopland til KlitVand, Klitmøller Vandværk.

Der er stillet vilkår om, at udsprøjtning af spildevand på terræn skal ske udenfor indvindingsopland til KlitVand, Klitmøller Vandværk.

Nordvestjysk Golfklub har egen indvinding af drikkevand fra boring DGU nr. 30.721, samt fra gravet sø. Vaskepladsen etableres ca. 300 meter fra boring og sø. Udsprøjtningssarealet etableres ca. 370 meter fra boring og sø.

Der må kun udsprøjtes spildevand på terræn fra skyl af maskiner og køretøjer uden brug af højtryksrenser og sæbe. Ved driftsforstyrrelser eller fejl på udsprøjtningssanlægget er der stillet vilkår om, at spildevandet fra skyl afledes til samletank indtil anlægget, er i normal drift.

Thisted Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af grund- og drikkevand.

Vurdering af miljøfremmede stoffer

Der anvendes produktet Truckcleaner Super ved vask med sæbe 1 gang årligt.

Truckcleaner Super er ifølge sikkerhedsdatablad klassificeret med følgende faresætninger, H-sætninger: H290, H314, H315, H318 og H319. Produktet er derfor, ifølge vurderingsmetoden i Miljøstyrelsens hø-

ringsudkast til vejledning om tilslutning af industrispildevand til spildevandsforsyningsselskabernes spildevandsanlæg publiceret d. 15. november 2024, klassificeret som et C-stof.

Der er stillet vilkår om overholdelse af de vejledende grænseværdier for bly, zink, cadmium, kobber, DEHP og mineralsk olie, som fastsat i Miljøstyrelsens tilslutningsvejledning.

Grænseværdierne forventes overholdt. Thisted Kommune vurderer derfor, at spildevandets indhold af miljøfremmede stoffer ikke vil påvirke renseanlæg, jord og vandområder væsentligt.

Renseforanstaltninger

Spildevandet renses i sandfang og olieudskiller inden afledning til henholdsvis samletank eller udsprøjtning på terræn.

Der etableres klasse I olieudskiller med koalescensfilter af typen ACO Oleopator-P varenummer 108.11. Udskilleren har en nominel kapacitet på 8 l/s og en opsamlingskapacitet på 260 l olie samt integreret 810 l sandfang.

Der etableres desuden særskilt 2.400 l åbent sandfang, som støbt betonkasse i vaskepladsen inden afledning til olieudskiller. Se referencebilleder i figur 2 og 3.

Der er indsendt dimensionsberegning for sandfang og olieudskiller. Beregningen er i overensstemmelse med retningslinjerne i DS/EN 858-2. Sandfang og olieudskiller vurderes derfor at sikre tilstrækkelig rensning af spildevandet inden afledning til hhv. samletank eller udsprøjtning på terræn.

Udsprøjtning på terræn

Der er stillet vilkår om, at der kun må udsprøjtes spildevand fra skyl af maskiner og køretøjer uden brug af højtryksrensere og sæbe. Spildevand fra skyl af maskiner og køretøjer vurderes at være uden jordbrugs-mæssig, gødningsmæssig eller jordforbedrende værdi. Spildevandet renses i sandfang og olieudskiller inden udsprøjtning på terræn. Spildevandet vurderes der ikke at have et væsentligt indhold af miljøfremmede stoffer.

Udsprøjtning af spildevandet vurderes ikke at indebære en sundhedsmæssig risiko for mennesker og dyr, da spildevandet vurderes at have et ubetydeligt indhold af miljøfremmede stoffer og ikke vurderes at indeholde sygdomsfremkaldende bakterier eller smittekim.

Der er stillet vilkår om, at der holdes en afstand på mindst 25 meter til vandområder, vandløb, søer, dræn m.v. Udsprøjttingsarealet etableres ca. 50 meter fra nærmest vandløb, Rævhale Grøft mod syd.

Ifølge spildevandsvejledningen (MST, vejledning nr. 18, juni 2018) bør den årlige spildevandsmængde der udsprøjtes ikke overstige 3.500 m³ pr. ha, svarende til en nettonedbør på 350 mm. Der er i ansøgningen estimeret en årlig spildevandsmængde til udsprøjtning på 50 m³ årligt foruden det regnvand, der falder på vaskepladsen. Udsprøjtningen sker på et areal på ca. 491 m². 3.500 m³/ha svarer til 3,5 m³ pr. m². 50 m³ spildevand pr. 490 m² svarer til 0,102 m³ pr. m².

Der er stillet vilkår om, at der ikke må skal overfladisk afstrømning eller ansamlinger af spildevand på terræn. Der er stillet vilkår om, at spildevandet fordeles jævnt over udsprøjttingsarealet. Udsprøjtningen vurderes derfor ikke at medføre en forurening af overfladevand eller overfladeafstrømning.

Der er mere end 1 km fra udsprøjttingsarealet til nærmeste naboer. Udsprøjtningen vurderes derfor ikke at ville skabe gener for omboende.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der er stillet vilkår om, at spildevand fra skyl af maskiner afledes til samletank i tilfælde af fejl eller driftsforstyrrelser på udsprøjttingsanlægget.

Der er stillet vilkår om, at utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget skal udbedres inden videre drift.

Der er stillet vilkår om, at al vask ved vinterrensning skal indstilles, hvis alarmerne for høj væskestand i samletanken udløses. Vask må ikke genoptages førend tanken er tømt.

9. Konklusion

Thisted Kommune forventer, at de foranstaltninger, som virksomheden har iværksat, resulterer i, at spildevandet kan afledes til samletank uden risiko for negativ påvirkning af renseanlæg og driften heraf. Thisted Kommune forventer, at de foranstaltninger, som virksomheden har iværksat, resulterer i, at spildevandet kan afledes til udsprøjtning på terræn uden risiko for negativ påvirkning af jord, grundvand og vandområder.

Orienteringsliste

Kopi af tilladelsen er sendt pr. e-mail til:

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Museum Thy, ark@museumthy.dk
- Thy Forsyning A/S, info@thyforsyning.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og thisted@dof.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/ formand Leif Søndergård, stormyleif@gmail.com

Bilagliste

Bilag 1. Skitsetegning, vaskeplads, samletank og udsprøjtningssareal

Bilag 2. Oversigtskort, samletank

Bilag 3. Oversigtskort, udsprøjtningssareal

Bilag 4. Oversigtskort, vaskeplads

Grass area

sprinkler

Sample tank

Hand

pumpe brüder

Pumpe "dyk"

die verstellbar

Waschplatz

Sandfang

Port

Hand
Hand



Hauptkammer

Maschinenhaus



☐ **Other**



