



THISTED KOMMUNE

Landbrug og Natur

11. august 2025

SagsID.: 06.11.01-K08-4-24

Medarbejder: KKN

Udledningstilladelse og tilladelse til etablering af
forsinkelsesbassin,
Ullerupvej 18, 7760 Hurup,
matr. 7d, Grurup By, Grurup

Indholdsfortegnelse:

- 1 Kommunens tilladelse og vilkår**
 - 1.1 Tilladelse**
 - 1.2 Vilkår for tilladelsen**
- 2 Klagevejledning**
- 3 Bygge- og anlægsarbejder**
- 4 Grundlaget for kommunens afgørelse**
 - 4.1 Lovgrundlag**
 - 4.2 Partshøring**
 - 4.3 Beskrivelse af sagen**
 - 4.4 Beskrivelse af vandområdet**
 - 4.5 Internationale naturbeskyttelsesområder**
 - 4.6 Vurdering af miljømæssig belastning**
- 5 Thisted kommunes bemærkninger**
 - 5.1 Tilsyn**
 - 5.2 Krav til udledning**
 - 5.3 Generelt**

Bilag: Oversigtskort

Kopi er sendt til:

Embedslægerne Nordjylland: senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskeren.dk
Danmarks Fiskeriforening: mail@fiskeriforening.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
NOAH: noah@noah.dk
Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk
Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/ Leif Søndergaard, stormyleif@mail.dk
Museum Thy: Ark@museumthy.dk
DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S, att: Birgitte Winther Pedersen, bwp@dge.dk

Tilladelsen annonceres på Thisted kommunes hjemmeside 11. august 2025

1 Kommunens tilladelse og vilkår

1.1 Tilladelse

Birgitte Winther Pedersen (rådgivningsfirmaet DGE) har på vegne af ejeren af Ullerupvej 18, 7760 Hurup (bygherre) ansøgt om tilladelse til udledningen af tag- og overfladevand til markdræn og Visby Å.

Thisted kommune modtog byggeansøgningen den 1. august 2024.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 meddeler Thisted Kommune hermed ejendommen Ullerupvej 18, 7760 Hurup tilladelse til udledning af overfladevand fra et ca. 8.500 m² overfladeareal (se kortbilag) til forsinkelsesbassin og markdræn med udløb i Visby Å. Udløbets placering i vandløbet er:

UTM 32U X:0465856 Y:6292436.

1.2 Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger angivet i indsendte ansøgning. Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Generelt

1. Der må kun udledes tag- samt overfladevand fra kørselsarealer.
2. Tilladelsen er gældende fra den 11. august 2025. Tilladelsen kan for egen risiko og regning tages i brug før udløb af klagefristen. -Det er dog en forudsætning, at alle vilkår i denne tilladelse er overholdt før tilladelsen tages i brug.
3. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet indenfor 2 år.
4. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen af 8. august 2025 og som vist på bilag 1a og bilag 1b samt angivet i denne tilladelse.
5. Det er en forudsætning for tilladelsen, at ansøger sikrer, at de fornødne tilladelser/af-taler med lodsejere mv. indgås inden projektstart, herunder for eksempelvis landzone-tilladelse, VVM-screeningsafgørelse, jordflytning, grundvandssænkning, §3-dispensationer m.v.
6. Alt vand fra det angivne opland skal afledes via forsinkelsesbassin.
7. Der må kun udledes overfladevand fra de af denne tilladelse omfattede Arealer (8.500 m²). Ved ændringer i arealerne, der kan medføre en forøgelse af Udledningen skal Thisted Kommune underrettes og der skal eventuelt søges om fornyet udledningstilladelse.
8. Bassinvolumen for forsinkelsesbassinet skal som *minimum være 525 m³*. Bassinet skal etableres som et tør -eller vådbassin. I forsinkelsesvolumen er der derudover indregnet

¹ LBK nr. 100 af 19/01/2022

grøftesystemet nedstrøms på i alt 135 m³. Det beregnede forsinkelsesvolumen er således 660 m³ i alt.

9. Overløbshyppigheden må maksimalt være hvert 10. år. Såfremt denne overskrides, skal der foretages foranstaltninger for at reducere overløbshyppigheden.
10. Der skal træffes foranstaltninger som sikrer olieudskillelse inden overfladevandet når udledningspunktet. Det skal endvidere sikres, at der i forbindelse med udløb ikke sker ophvirvling af sedimenterede stoffer lige som ind- og udløbet med sten skal sikres mod erosion. Der skal etableres regulerings og/eller afspærringsanordninger, så bassinet kan anvendes til opsamling af spildevand, gylle o.l. ved forureningsuheld.
11. Ved oprensning af bassinet skal slam samt evt. olie- og benzinrester bortskaffes som farligt affald jf. Thisted Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.
12. Bassinet skal jævnligt efterses og renses.
13. Bortskaffelse af oprenset materiale skal ske efter Thisted kommunes anvisning.
14. Udledningen må ikke give anledning til forringelse af badevandskvalitet og miljøtilstanden i nedstrøms liggende miljømålsatte vandområder.
15. Der må ikke udledes sand og/eller slam der giver anledning til aflejringer i vandområdet.
16. Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i vandområdet, på brinker og omkring udløbet.
17. Udledningen må ikke give anledning til oversvømmelse nedstrøms forsinkelsesbassinet eller arealerne omkring vandområdet.
18. Bygherre (ejer af ejendommen) er ansvarlig for drift og vedligehold af bassin og udløbsbygværk.
19. Såfremt ansøger ikke ejer dræn- og grøftesystemer nedstrøms, før udledning til Visby Å, er det ansøgers forpligtigelse at indgå aftale med de pågældende lodsejere i forhold til den potentielle mér-vedligeholdelse som udledningen potentielt kan afstedkomme, jf. vandløbslovens² §35 stk. 2.
20. I anlægsfasen skal det sikres at der ikke sker udvaskning af sand, ler m.v. til vandområdet.
21. Som sikring imod at der fra omkring liggende arealer kan strømme forurenende stoffer til forsinkelsesbassinet, skal der opføres en vold på minimum 0,4 meter omkring forsinkelsesbassinet.
22. Uheld eller spild, der kan give en øget afledning af vand eller forurenende stoffer, skal omgående indberettes til tilsynsmyndigheden, Thisted kommune.
23. Hvis kommunen finder at der sker en uacceptabel påvirkning af vandløbskvaliteten, kan udledningstilladelsen revurderes og de meddelte vilkår ændres og tilføjes.

² LBK nr 1217 af 25/11/2019

24. Udløbet fra forsinkelsesbassin til Visby Å skal minimum ligge 40 cm over regulativmæssig bund ift vandløbsregulativet for Visby Å.
25. Udledningen fra forsinkelsesbassin og grøftesystem til Visby Å skal neddrøses til maksimalt 1 l/s.
26. P- og N indholdet i det udledte vand fra regnvandsbassinet må maksimalt overstige 20 % ift den gennemsnitlige fosfor -og nitratkvælstofkoncentration i drænvand (hhv. 0,10 mg T-P pr. liter og 5 mg N pr. liter). Såfremt indholdet overstiger disse værdier med mere end 20%, skal der foretages tiltag, der nedsætter fosfor- og kvælstofkoncentrationerne.
27. BI5 samt indholdet af organisk stof (COD) i det udledte vand må maksimalt være hhv. 2 mg pr. liter og 30 mg pr. liter. Såfremt indholdet overstiger disse værdier med mere end 20%, skal der foretages tiltag, der nedsætter koncentrationerne.
28. Det udledte vand skal til enhver tid overholde kvalitetskriterierne og de gældende grænseværdier for miljøfremmede stoffer til vandmiljøet, jf. bekendtgørelse nr. 796 af 13. juni 2023.
29. Ovenstående krav til stofkoncentrationer (vilkår 26, 27 og 28) efterkommes ved tre på hinanden efterfølgende vandanalyser over en periode på en maksimalt en måned af et akkrediteret analyselaboratorium.
30. Forsinkelsesbassin og kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester, der senest 14 dage efter arbejdets udførelse skal have færdigmeldt dette til kommunen.

2 Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen).

senest den 11. september 2025 kl. 12:00.

Ansøger kan klage over afgørelsen. Ejer kan klage over afgørelsen. Offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger med væsentlig interesse i afgørelsen er klageberettiget efter Naturbeskyttelsesloven.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage skal være indsendt til klageportalen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for

at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den relevante myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis der bliver klaget, giver kommunen ansøger besked. Giver klagen ikke anledning til, at kommunen ændrer sin afgørelse, sender kommunen inden 3 uger sagens akter og kommunens bemærkninger videre via Klageportalen. Samtidig vil parterne i sagen blive orienteret herom i Klageportalen. Parterne har herefter 3 uger til at afgive bemærkninger i Klageportalen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.

Gebyr for klage

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for private personer og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, og skal betales ved indgivelsen af klagen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i sin klage.

Gebyrordningen er beskrevet i BEK nr. 132 af 30/01/2017. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: naevneneshus.dk

3 Bygge- og anlægsarbejder

Denne tilladelse indebærer udførelse af bygge- og anlægsarbejder. I henhold til miljøbeskyttelsesloven har en klage ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen jf. § 96, hvorfor bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes straks. Afgørelsen af en eventuel klage kan medføre ændringer af projektet eller tilbagekaldelse af tilladelsen. Det er derfor bygherrens eget ansvar og risiko, hvis arbejdet påbegyndes før klagefristens udløb.

4 Grundlaget for kommunens afgørelse

4.1 Lov- og plangrundlag

Sagen er behandlet i henhold til:

- § 19 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 866, dateret 20. juni 2025, om spildevandsplan og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- § 28 i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024.
- § 35 i Bekendtgørelse om vandløb, lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019.
- Bekendtgørelse nr. 796 af 13. juni 2023 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.
- Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

· Justitsministeriets forvaltningslov, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

· Vandområdeplan 2021-2027

· Thisted Kommunes Kommuneplan 2021-2033, retningslinjer 2.3.2.

4.2 Partshøring

Thisted Kommune, Plan- og Miljøafdelingen har vurderet, at der ikke er parter i sagen der skal høres inden tilladelsen meddeles.

4.3 Beskrivelse af sagen

Rådgivningsfirmaet DGE har på vegne af ejer af ejendommen Ullerupvej 18, 7760 Hurup, søgt om udledningstilladelse og tilladelse til etablering af forsinkelses-bassin. Udledningen sker via et forsinkelsesbassin til et markdræn og grøftesystem med udløb i Visby Å.

I forbindelse med etablering af en nye staldbygninger samt asfaltering af kørselsarealer, søges det om udledningstilladelse til udledning af overfladevand til et 525 m³ stort forsinkelsesbassin og derefter markdræn med udløb i Visby Å.

Bassinet påtænkes etableret som et åbent bassin. Bassinet skal minimum have en volumen på 525 m³. Dertil er indregnet et forsinkelsesvolumen på 135 m³ i grøftesystemet nedstrøms, således at den samlede forsinkelsesvolumen bliver 660 m³. Dimensioneringen er fastsat efter Spildevandskomiteens Skrift nr. 28, bassindimensionering, ud fra en årsmiddelnedbør på 790 mm, gentagelsesperiode på 10 år, afskærende ledningskapacitet på 1 l/s samt sikkerhedsfaktor på 1,3.

Overfladevandet fra tagfladearealet og kørselsarealet vil fremadrettet ledes til forsinkelsesbassin før det ledes til markdræn, således at der sker en neddrosling af regnvandet før udløb til Visby Å.

4.4 Beskrivelse af vandområdet

Udledningen af overfladevand/tagfladevand sker til det offentlige vandløb Visby Å. Visby Å er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3 og målsat "God økologisk tilstand" i Vandområdeplan 2021-2027. Vandløbet er et typologi 1 vandløb med en gennemsnitlig faldpromille på 7 fra station 2.270 til station 2.550. Middelvandføringen vurderes at være omkring 100 l/s. Medianminimumvandføringen vurderes at være 38 l/s. Udløbet er beliggende i station 2.440 (2012-opmålingen). Visby Å kan have store udsving i vandføringen, grundet det store befæstede opland i Hurup.

4.5 Internationale naturbeskyttelsesområder

Der sker ikke udledning til områder der er beliggende i internationalt beskyttelsesområde. Internationale naturbeskyttelsesområder er en samlebetegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Hvert internationalt naturbeskyttelsesområde består af et eller flere af disse særligt udpegede områder. Natura 2000 er en fælles betegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Generelt benyttes betegnelsen "Natura 2000-områder".

Udledning af overfladevand kan påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Det gælder også udledninger, der ligger opstrøms sådanne områder, bl.a. som følge af transport af forurenende stoffer via vandløb. Det gælder også for næringssalte, der udledes til f.eks. kystnære farvande.

4.6 Vurdering af miljømæssig belastning

Før overfladevandet udledes til Visby Å, har regnvandet været igennem et forsinkelsesbassin. Der sker en vis rensning af regnvandet i bassinet og grøftesystemet ved at næringsstofferne bundfældes, bindes til det bundfældede materiale og fordamper. Der sker endvidere et lille optag i planterne og en nedbrydning af stofferne vha sollys.

Udledningen drosles ned til 1 l/s, hvorved det vurderes, at den hydrauliske belastning af vandløbet er acceptabelt og ikke i væsentlig grad påvirker flora og fauna. Såfremt der *ikke* sker neddrosling, vil der potentielt udledes 7 l/s over en skybrudsperiode på 30 minutter og 15 mm nedbør. Det vurderes derfor at vandet *skal* neddrosles.

Visby Å er registreret som et §3-vandløb i henhold Naturbeskyttelsesloven. Udledningen vurderes ikke at ville ændre tilstanden i bækken, idet:

- Udledningen sker til et forsinkelsesbassin.
- Udledningen bliver udjævnet, idet bassinet og grøftesystemet vil fungere som et forsinkelsesbassin.
- Vandet gennemgår rensning ved at løbe gennem bevoksning.
- Udledningen er begrænset således at den ikke kan overstige naturlig afstrømning fra området.

Visby Å er klassificeret som et offentligt vandløb. Den udledte vandmængde på Ca. 7.480 m³ årligt bliver som nævnt udledt jævnt gennem forsinkelsesbassin og vurderes derfor ikke at give anledning til yderligere hydrauliske problemer såfremt ovenstående vilkår overholdes.

Det vurderes, at etableringen af forsinkelsesbassinet på matr.nr 7d, Grurup By, Grurup ikke vil påvirke miljøet i negativ retning.

Ved etablering af bassinet vurderes det, at udledningen af miljøbelastende stoffer sammen med nedsættelse af den hydrauliske belastning vil udgøre en status quo effekt på vandmiljøet i Visby Å, når ovenstående vilkår er overholdt.

Den eksisterende vandløbsmålsætning vurderes med tiltagene at kunne overholdes.

5 Thisted kommunes bemærkninger

Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i vilkår og på bilag. Hvis der sker ændringer i projektet, der har betydning for udledningen, som f.eks. udvidelse af befæstede arealer, ændring eller nedlæggelse af udløb/bygværker, skal der ansøges om ny udlednings-tilladelse.

5.1 Tilsyn

Tilsynsmyndighed

Thisted kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for private udledninger af spildevand og overfladevand.

Forhold omkring udløbet

Udledningen må jvf. vilkår 16 ikke medføre uæstetiske forhold i vandområdet eller på brinker. I enkelte tilfælde kan der i vandområdet ses tegn fra udledningen, uden at der er tale om uæstetiske forhold. I vurderingen af om en udledning medfører uæstetiske forhold indgår følgende forhold: mængden af ristestof, slamaflejringer, lammehaler, bakteriebelægnings, fedt/olie, korn samt omfanget af erosion.

5.2 Krav til udledningen

Ansøgningens forudsætninger

Det er vigtigt at understrege, at udledningspunktet skal angives for udledningen. Det er i dette punkt, der er meddelt tilladelse til udledning. Såfremt udløbet flyttes, er der tale om en ny situation, som skal vurderes.

Der er knyttet et areal til udledningen. Såfremt dette areal ændres, skal der søges om en ny tilladelse, da dette vil ændre den udledte mængde.

5.3 Generelt

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Museum Thy, Tlf. 97 92 05 77. Jf. museumslovens³ § 27, stk. 2. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Thisted Kommune vurderer, at denne tilladelse er meddelt i overensstemmelse med Vandområdeplan 2021-2027.

Thisted Kommune vurderer endvidere at udledningen ikke vil have indvirkning på nogle af de relevante planter, naturtyper og dyr som området er udpeget for at beskytte.

³ LBK nr 358 af 08/04/2014

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 9917 2271 eller e-mail kkn@thisted.dk.

Med venlig hilsen


Kristoffer Klitgaard Nielsen
Biolog

Bilag:

Bilag 1a og 1b. Oversigtskort med placering af forsinkelsesbassin

Bilag 2. Oversigtskort

Bilag 3. Bassindimensionering

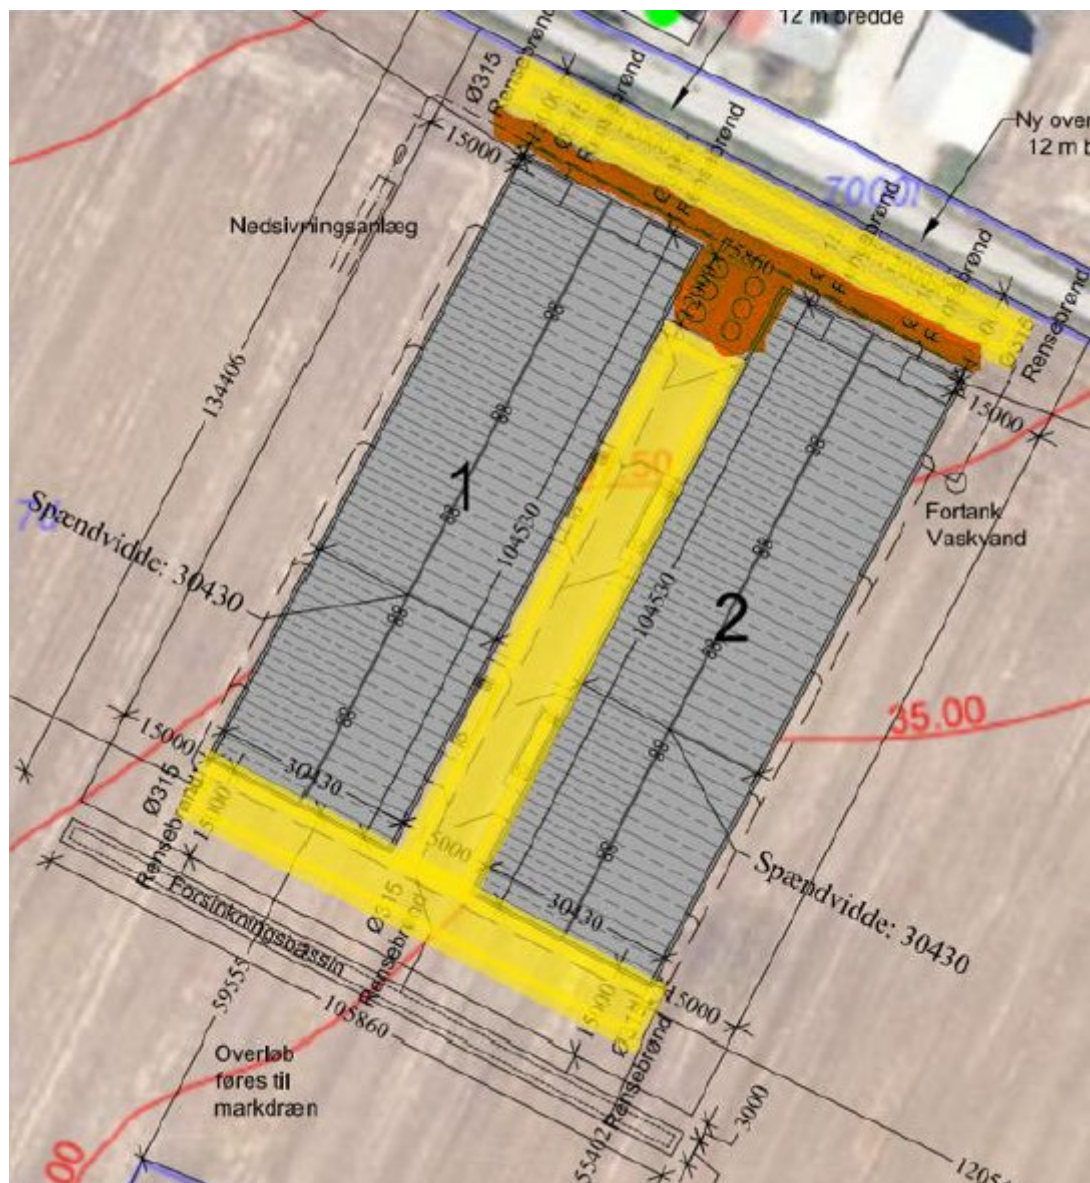


Bilag 1a. Kort med angivelse af området der afvander til forsinkelsesbassin (gult -kørselsarealer, gråt - tagfladearealer)



Bilag 1b. Oversigtskort der viser dræn/grøftesystem og udledningspunkt i Visby Å.



Bilag 2.

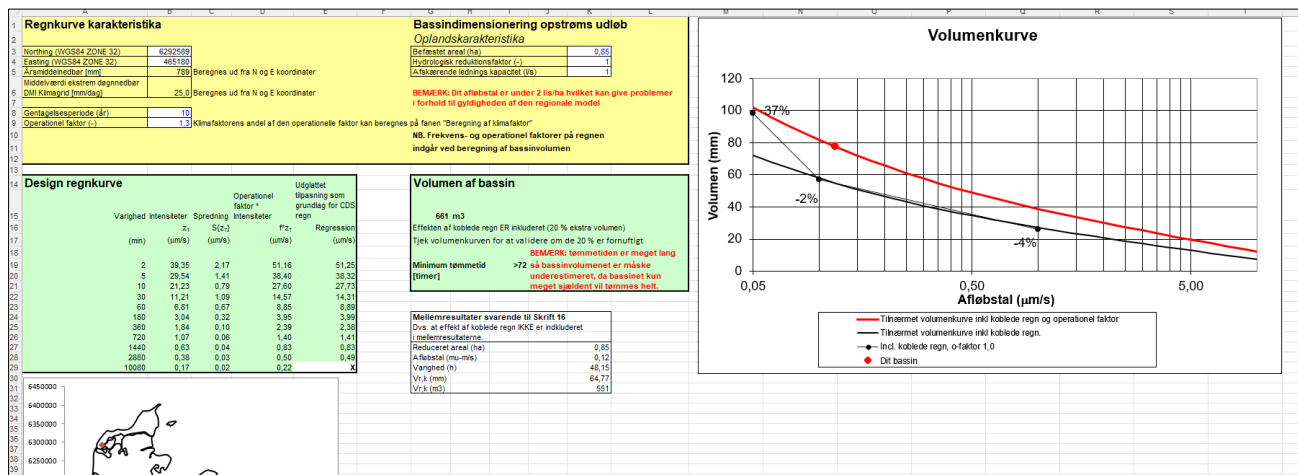

Bilag 3. Bassindimensionering af forsinkelsesbassinet.