

Skyum Bisgaard ApS  
Hobrovej 437  
9200 Aalborg SV



**THISTED KOMMUNE**

**Landbrug og Natur**

9. september 2025

SagsID.: 06.02.00-K08-26-25  
Medarbejder: KKN

### **Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af Ø400 mm aflastningsrør, matr. 27a, Skyum By, Skyum**

Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens<sup>1</sup> § 17 til etablering af aflastningsrør på matrikel 27a Skyum By, Skyum langs skel mellem matrikel 27a Skyum By, Skyum og 31g, Stagstrup By, Stagstrup samt 21b, Gærup By, Stagstrup, på adressen Skyumbjergervej 9, 7752 Snedsted. Tilladelsen er meddelt på baggrund af projektbeskrivelsen og de stillede vilkår.

Røret bliver ikke regelmæssig vandførende, men er et aflastningsrør ifm større nedbørshændelser og perioder med meget regn. Røret afvander til Trædholm Bæk mod vest ved Trædholmvej.

### **Projektets formål**

Formålet med projektet er at etablere en rørledning på arealer tilhørende Skyum Bisgård med 2 formål:

1. Aflastning af rørlagt strækning af Trædholm Bæk St. 221-547 med for lille kapacitet i forhold til regulativ
2. Opsamling af drænvand til muligt minivådområde ved Trædholmvej

Skyum Bisgård har i foråret 2025 fået tilladelse til dræning af ca. 25 ha landbrugsjord på ejendommen. Ansøger har et ønske om dræning af yderligere 25 ha. Udtagningskonsulent ved rådgivningsselskabet Fjordland står for forundersøgelse af minivådområde i forbindelse med et dræningsprojekt. Nærværende ansøgning omhandler ikke et evt. minivådområde

### **Vilkår**

- Tilladelsen skal udnyttes og arbejdet udføres senest 3 år fra den dato tilladelsen er meddelt.
- Projektet skal udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen.

---

<sup>1</sup> LBK nr 1217 af 25/11/2019

- Indløb fra aflastningsrøret ved station 221 skal være 25 cm over regulativmæssig bund, dvs. i minimum i kote 31,25 (UTM 32) eller højere, således at vandspejlet opstrøms i Trædholm Bæk kan variere normalt under normale nedbørssituationer.
- Projektet må ikke give anledning til gener som følge af ændret vandstand hos udenforstående lodsejere.
- I projektfasen skal udvaskning og transport af sand og jord til eventuelt nedstrømsliggende vandløbstrækninger begrænses mest muligt.
- Retablering af arealet efter arbejdet skal ske således, at området fremstår så urørt som muligt.
- Bygherre afholder under anlægsperioden løbende tilsyn med at vilkårene overholdes.
- Bygherre kontakter eventuel berørte lodsejere.
- Bygherre er erstatningspligtig overfor eventuelle udenforstående lodsejere, der oplever tab som følge af projektets gennemførelse.
- Arbejdet kan for egen risiko og regning startes før udløb af klagefrist.

### **Oplysninger og høring**

Da projektet indebærer regulering af vandløb, har det været i fire ugers offentlig høring jf. § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (Bek nr. 834 af 27. juni 2016). Thisted Kommune modtog ingen bemærkninger til projektet i høringsperioden.

### **Nuværende forhold**

Projektområdet er beliggende i landzone på matrikel 27a Skyum By, Skyum og 21b, Gærup By, Stagstrup i Thisted Kommune. Trædholm Bæk er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven, men er ikke målsat i henhold til Vandområdeplan 2021-2027 på den pågældende strækning. Strækningen er derudover rørlagt over ca. 325 meter.


Området er ikke beliggende i eller i nærhed af et Natura2000-område. Nærmeste Natura2000-område ligger ca. 6,6 km (fugleflugt) vest for projektområdet (Natura2000-område nr. 27, Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø).

### **Projektforslag**

Rørledningen etableres parallelt med rørlagt forløb af Trædholm Bæk St. 221 – 547. Indløbet til den nye rørledning etableres i en fordelerbrønd, hvortil rørindløb til rørlagt strækning af Trædholm Bæk St. 221 også tilkobles. Rørindløbet til den nye rørledning etableres 25 cm over indløbskote til rørlagt strækning af Trædholm Bæk, således det sikres, at det nye rør kun fungerer som aflastning for Trædholm Bæk i perioder med stor afstrømning.

På matrikel 27a etableres rørledningen parallelt med den åbne del af Trædholm Bæk St. 547 – 1075. Umiddelbart før røroverkørsel St. 1075 føres rørledningen mod syd. Herefter etableres rørledningen parallelt med skelgrøft mellem matr. 27a og matr. 27b og til brønd umiddelbart efter drænbrønd. Grøften har ikke tilstrækkelig kapacitet til at aflede overfladevandet og projektet må ikke medføre påvirkning uden for Skyum Bisgårds arealer.

Skelgrøften løber mod vest til Trædholmvej og eksisterende ø300 mm hoveddræn fra syd.

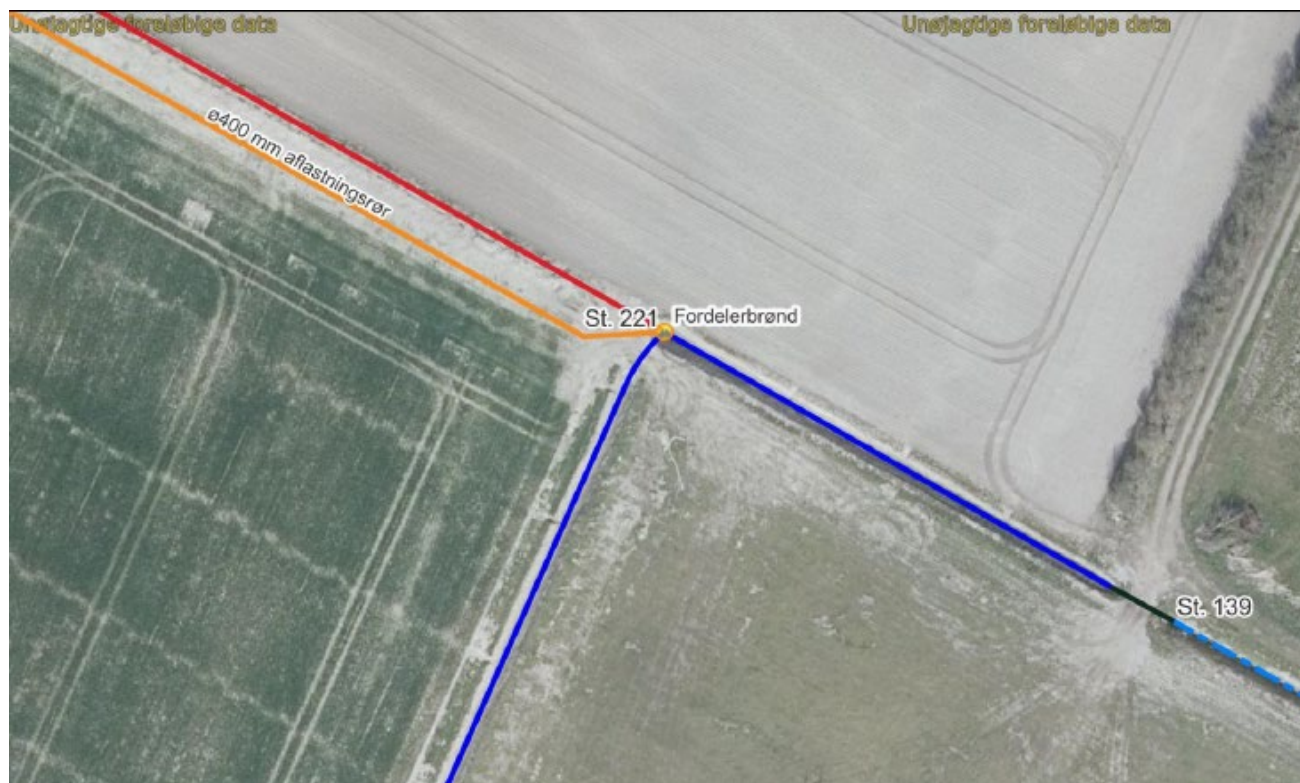

Oversigtskort der viser fordelerbønden.

## Fremtidig tilstand og konsekvenser

### Natur- og miljømæssige konsekvenser

Der vil ikke være nogen effekter på vandkvaliteten i Trædholm Bæk, da projektet ikke medfører udledning af sedimenter, næringsstoffer eller lignende udover hvad vandløbet allerede modtager.

### Vandstands- og afvandingsmæssige konsekvenser

Nuværende rørlægning af Trædholm Bæk St. 221 – 547 er dimension  $\varnothing 200$  mm, hvorimod det i henhold til regulativet skulle være  $\varnothing 300$  mm. En dimension på  $\varnothing 300$  mm med ca. 2,5 promille fald giver en kapacitet på 1 l/s/ha, eller ca. 50 l/s (opland = 50 ha), hvilket er den normale dimensionsgivende afstrømning for rørlagte vandløb. Den nuværende fuldt løbende kapacitet er 0,3-0,4 l/s/ha, eller ca. 15-20 l/s. Ansøger har oplevet kapacitetsproblemer og oversvømmelser ved det nuværende rørindløb i St. 221.

Indløbskote til aflastningsrør etableres 25 cm over indløbskote til rørlagt strækning af Trædholm Bæk. Regulativmæssig bundkote i Trædholm Bæk St. 221 er kote 30,80 m. Herved bliver alle afstrømninger under 0,4 l/s/ha (20 l/s) ledt igennem Trædholm Bæk som under nuværende forhold. Der er udarbejdet afstrømningsstatistik for Trædholm Bæk baseret på måledata for nedstrøms beliggende Koustrup Å, Åbro, i perioden 2013-2021.

Den maksimale afledning i aflastningsrøret ved St. 221 bliver 30-40 l/s.

Afstrømningsmæssigt har projektet ingen konsekvenser for vandføringen i Trædholm Bæk, da den lille rørdimension under nuværende forhold begrænser afstrømningen til 15-20 l/s. Rørledningen har ingen drænende effekt og vil derfor ikke tage vand fra Trædholm Bæk mellem St. 547 og St. 1075.

### *Beskyttede naturtyper*

Da der med de ansøgte tiltag ikke ændres ved det naturbeskyttede vandløb, vurderes det at der ikke skal gives dispensation efter naturbeskyttelsesloven, så længe den naturlige variation i vandspejlet ikke påvirkes.

### *Habitat og fuglebeskyttelsesområder*

Projektområdet indeholder ingen af habitatnaturtyperne på udpegningsgrundlaget. Derfor vurderes det, at projektet har en neutral påvirkning på de listede naturtyper.

### **Tilladelse**

Der meddeles tilladelse efter vandløbslovens § 17 til etablering af rørledning jf. § 16 på matr. 27a, Skyum By, Skyum.

Dette er udelukkende en tilladelse meddelt efter vandløbsloven. Projektet må kun gennemføres såfremt alle nødvendige tilladelser og dispensationer er meddelt og klagefristen er udløbet. Det er ansøgers ansvar at sikre, at projektet har alle de nødvendige godkendelser og tilladelser.

### **VVM-screening**

Thisted Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet da dele af projektet omfatter regulering af vandløb som er nævnt i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 4 af 03/01/2023), på bilag 2 under punkt 10 f. Thisted Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

### **Museum Thy**

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet straks standses. Fundet skal anmeldes til Museum Thy, Tlf. 9792 0577. Jf. museumslovens § 27, stk. 2 (LBK nr. 358 af 8. april 2014). Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

### **Økonomi og tidsplan**

Bygherre afholder alle udgifter til anlæggelse af projektet og anlægsarbejdet forventes udført i efteråret 2025.

### **Offentliggørelse**

Tilladelsen meddeles og offentliggøres på [www.Thisted.dk](http://www.Thisted.dk), den 9. september 2025. Klagefristen er fire uger og skal udnyttes senest den 9. oktober 2025.

### **Lovgrundlag**

*Vandløbslovens § 2 (LBK nr 1217 af 25/11/2019)*

Vandløbsloven gælder for vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger, dræn, søer, damme og andre lignende indvande, hvor flere end én enkelt har interesse i vandløbet. Desuden gælder loven for diger, sluser, broer og andre anlæg i og ved vandløb.

*Vandløbslovens § 16*

Regulering af vandløb omfatter ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg.

*Vandløbslovens § 17*

Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

## Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter Vamløbslovens § 17, og kan ifølge lovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Der er også link til klageportalen fra [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Gebyrsatsen i 2019 er på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

En klage over afgørelsen har jf. lovens § 82 opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

## Bemærkninger

Ved bemærkninger eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 9917 2271 eller på mail, [kkn@thisted.dk](mailto:kkn@thisted.dk).

Med venlig hilsen

Kristoffer Klitgaard Nielsen  
Vandløbssagsbehandler

**Kopi er sendt til:**

- Ansøger og Lodsejer,
- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk) og [thy@dn.dk](mailto:thy@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk) og [thisted@dof.dk](mailto:thisted@dof.dk)
- Friluftsrådet Nordvest, [nordvest@friluftstraadet.dk](mailto:nordvest@friluftstraadet.dk)
- Kystdirektoratet, [kdi@kyst.dk](mailto:kdi@kyst.dk)
- Fiskeriinspektorat Vest, [inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk](mailto:inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Dansk Botanisk Forening, jyllandskredsen, [dbf.oestjylland@gmail.com](mailto:dbf.oestjylland@gmail.com)
- Museum Thy, [ark@museumthy.dk](mailto:ark@museumthy.dk)

**Bilag**

1. Projektbeskrivelse/ ansøgningsmateriale
2. VVM afgørelse og screeningsskema