

Tved Vandværk A.M.B.A.
Sønderbyvej 4
7700 Thisted

Att.: Kjeld Jensen, kljtved@gmail.com, Tvedvand@gmail.com



THISTED KOMMUNE

Plan, Miljø og Industri

12. november 2025

SagsID.: 09.40.20-P20-3-25
Medarbejder: karhau

Afgørelse om, at indvinding af vand til almen vandforsyning på Tved Vandværk A.m.b.a., Hanstholmvej 55B, 7700 Thisted ikke er VVM-pligtig

Thisted Kommune har den 14. juli 2025 modtaget jeres ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding af vand til almen vandforsyning på matrikel 6d, Sønderby By, Tved, Hanstholmvej 55B, 7700 Thisted.

Afgørelse

Thisted Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at indvindingen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering (herefter kaldet miljøvurderingsloven).

Begrundelse

VVM-screeningen ses i bilag A. Som det fremgår af screeningsskemaet vurderes det, at der ikke er væsentlige miljøproblemer forbundet med indvindingen. Der er det nødvendige plangrundlag for at kunne gennemføre projektet. Arealet ligger i det åbne land.

Kildepladsen er placeret ca. 1,25 km øst for Natura 2000 Habitatområde nr. 24 Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø. Der er foretaget en foreløbig vurdering af indvindings påvirkning på Natura 2000-området. Det er vurderet, at indvindingen ikke kræver en nærmere konsekvensvurdering.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven. Fornyelse af tilladelse til vandindvinding til almen vandforsyning er omfattet af bilag 2, punkt 10m) "Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1." i miljøvurderingsloven.

De kriterier, der er anvendt ved vurdering af, om indvindingen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, fremgår af bilag 5 og 6 i miljøvurderingsloven og af bilag A, VVM-screeningen.

Følgende parter er hørt forud for afgørelsen: Naturstyrelsen og Nationalpark Thy. Der er ikke indkommet bemærkninger til sagen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. miljøvurderingsloven.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder på [Nævnenes Hus](#), [Borger.dk](#) og [Virk.dk](#). Du logger på [Borger.dk](#) eller [Virk.dk](#), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Det er for denne afgørelse **den 10. december 2025**.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale ved indgivelsen af klagen i Klageportalen eller via girokort med betalingsfrist. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er givet (miljøvurderingsloven, § 54). Det er for denne afgørelse den 12. maj 2025.

Denne afgørelse er vedlagt:

Bilag A VVM-screeningsskema

Orienteringsliste

Kopi af afgørelsen er sendt pr. e-mail til:

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Museum Thy, ark@museumthy.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og thisted@dof.dk
- Friluftsrådet, thisted@friluftsraadet.dk og lokalraad@friluftsraadet.dk
- Friluftsrådet Nordvest, v/Jacob Funder, jf@newmail.dk
- Nationalpark Thy, thy@danmarksnationalparker.dk

Har I spørgsmål?

Har I spørgsmål eller kommentarer, er I velkomne til at kontakte mig på telefon 9917 2225 eller e-mail karhau@thisted.dk.

Med venlig hilsen

Kari Lundorff Haugen
Miljøsagsbehandler

Bilag A Screeningsskema

VVM Myndighed	Thisted Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:	Øget vandindvindingstilladelse: fra 38.000 m³/år til 40.000 m³/år
Navn og adresse på bygherre	Tved Vandværk A.m.b.a. Hanstholmvej 55B, 7700 Thisted
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Kjeld Jensen Sønderbyvej 4, 7700 Thisted Tlf.: 22950893 E-mail: kljtved@gmail.com og Tvedvand@gmail.com
Projektets placering	Matrikel nr. 6d, Sønderby By, Tved beliggende Hanstholmvej 55B, 7700 Thisted
Projektet berører følgende kommuner	Thisted Kommune
Oversigtskort i målestok	Kort 1: Oversigtskort over boringer og nærliggende beskyttet natur, jordforurening m.m.
Kortbilag i målestok	Kort 2: Kort over vandværk og boringer

Forholdet til VVM-reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?				x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt
Er anlægget opført på bilag 2 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?		X			10m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1.
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Thisted Kommunes bemærkninger
1. Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:					Der udlægges beskyttelsesområde på 300 m² omkring vandværkets vandindvindingsboringer.


					Selve vandindvindingsboringerne optager et areal på ca. 1 m ² pr. stk.
2. Er der andre ejere end Bygherre?:		x			Naturstyrelsen.
3. Det bebyggede areal í m ² og bygningsmasse i m ³					4 m ² , 12 m ³
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:					3
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:	x x x				Oppumpning og udpumpning af 40.000 m ³ drikkevand/år. Eksisterende anlæg
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:	x				
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:	x				
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	x x				Eksisterende anlæg
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	x x				Eksisterende anlæg
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				x	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:					Meget lidt olieholdigt vand Intet Intet
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				x	
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				x	
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				x	
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				x	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				x	

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				x	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				x	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				x	
2. Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				x	
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				x	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				x	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer, udover hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				x	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				x	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				x	I forbindelse med udarbejdelse af fornyet tilladelse til vandindvindingen er der foretaget en foreløbig vurdering af påvirkningen på natur og vandløb. Herudfra er det Thisted Kommunes vurdering, at vandindvindingen ikke vil påføre gener eller ulemper, og at indvindingen ikke i væsentligt omfang vil hindre bevarelsen af omgivelsernes kvalitet.
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:		x			Boringerne ligger i skov og kan ikke ses på afstand. Anlægget er ikke skæmmende, der er tale om eksisterende anlæg. Afstand til kysten: Ca. 8 km
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				x	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				x	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				x	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000):				x x	I forbindelse med udarbejdelse af fornyet tilladelse til vandindvindingen er der foretaget en foreløbig vurdering af påvirkningen på natur og vandløb. Herudfra er det Thisted Kommunes vurdering, at vandindvindingen ikke vil påføre gener eller

Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV				x	ulemper, og at indvindingen ikke i væsentligt omfang vil hindre bevarelsen af omgivelsernes kvalitet.
Forventes området at rumme danske rødlistearter:				x	
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:					
Overfladevand:				x	
Grundvand:					
Naturområder:					
Boligområder (støj/lys og luft):					
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				x	
33. Kan anlægget påvirke:				x	
Historiske landskabstræk:				x	
Kulturelle landskabstræk:				x	
Arkæologiske værdier/landskabstræk:				x	
Æstetiske landskabstræk:				x	
Geologiske landskabstræk:					
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	
36. Er der andre kumulative forhold?				X	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					Arealet af indvindingsoplandet: ca. 1,18 km ² Arealet af BNBO: ca. 18.000 m ²
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					Ingen
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				x	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis:				x	
Eller samlet:				x	

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				x	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				x	
45. Er påvirkningen af miljøet –					
Varig:				x	
Hyppig:				x	
Irreversibel:				x	
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				x	

Kort 1

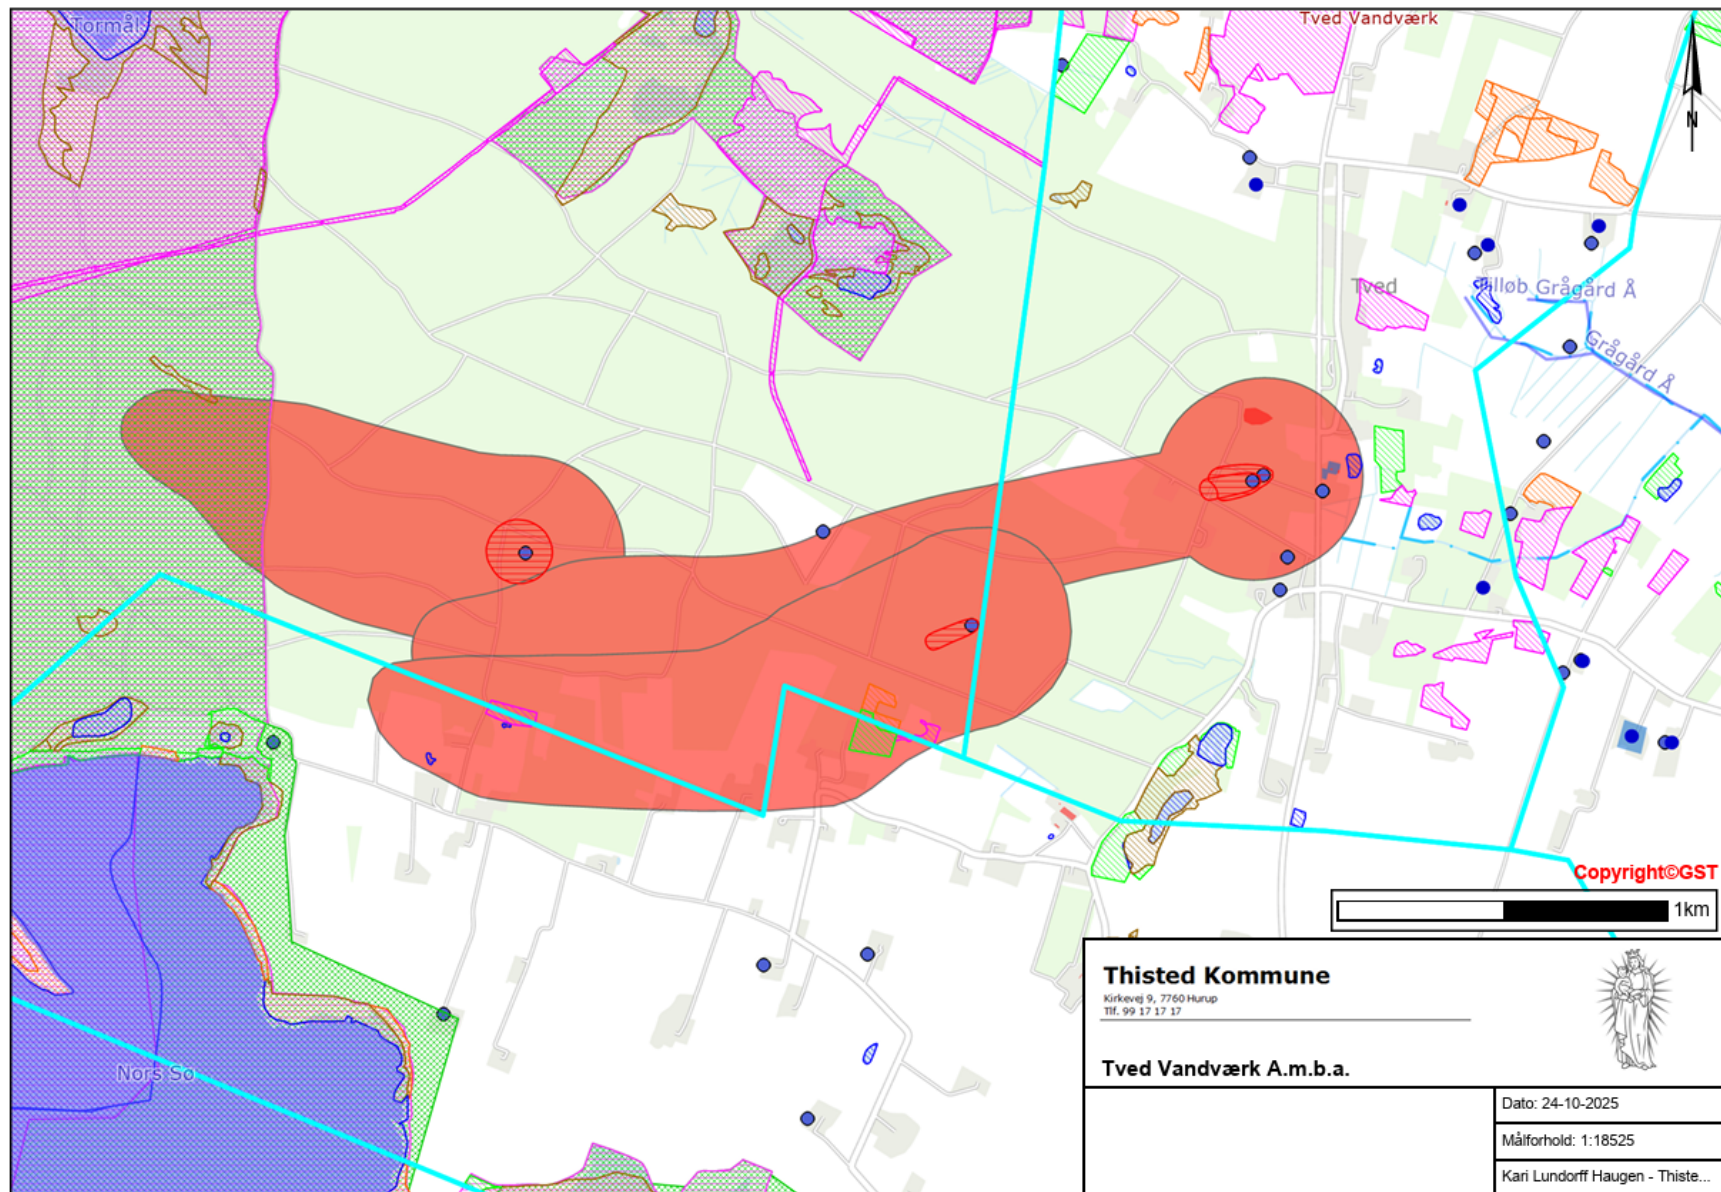

Vandværks forsynings områder



Forsyningsgrænse

Boringsnære beskyttelsesområde



Boringsnære
beskyttelsesområder

Beskyttede naturtyper



Eng



Hede



Mose



Overdrev



Strandeng



Sø

Beskyttede vandløb



Beskyttede vandløb

Jordforurening V1



Jordforurening V1

Jordforurening V2



Jordforurening V2

Natura2000 - fuglebeskyttelse



Natura2000 - fuglebeskyttelse

Natura2000 - habitatområder




NATURA2000 - Habitatområder

Boringer, vandboringer (Jupiter)



Vandboring

Kort 2

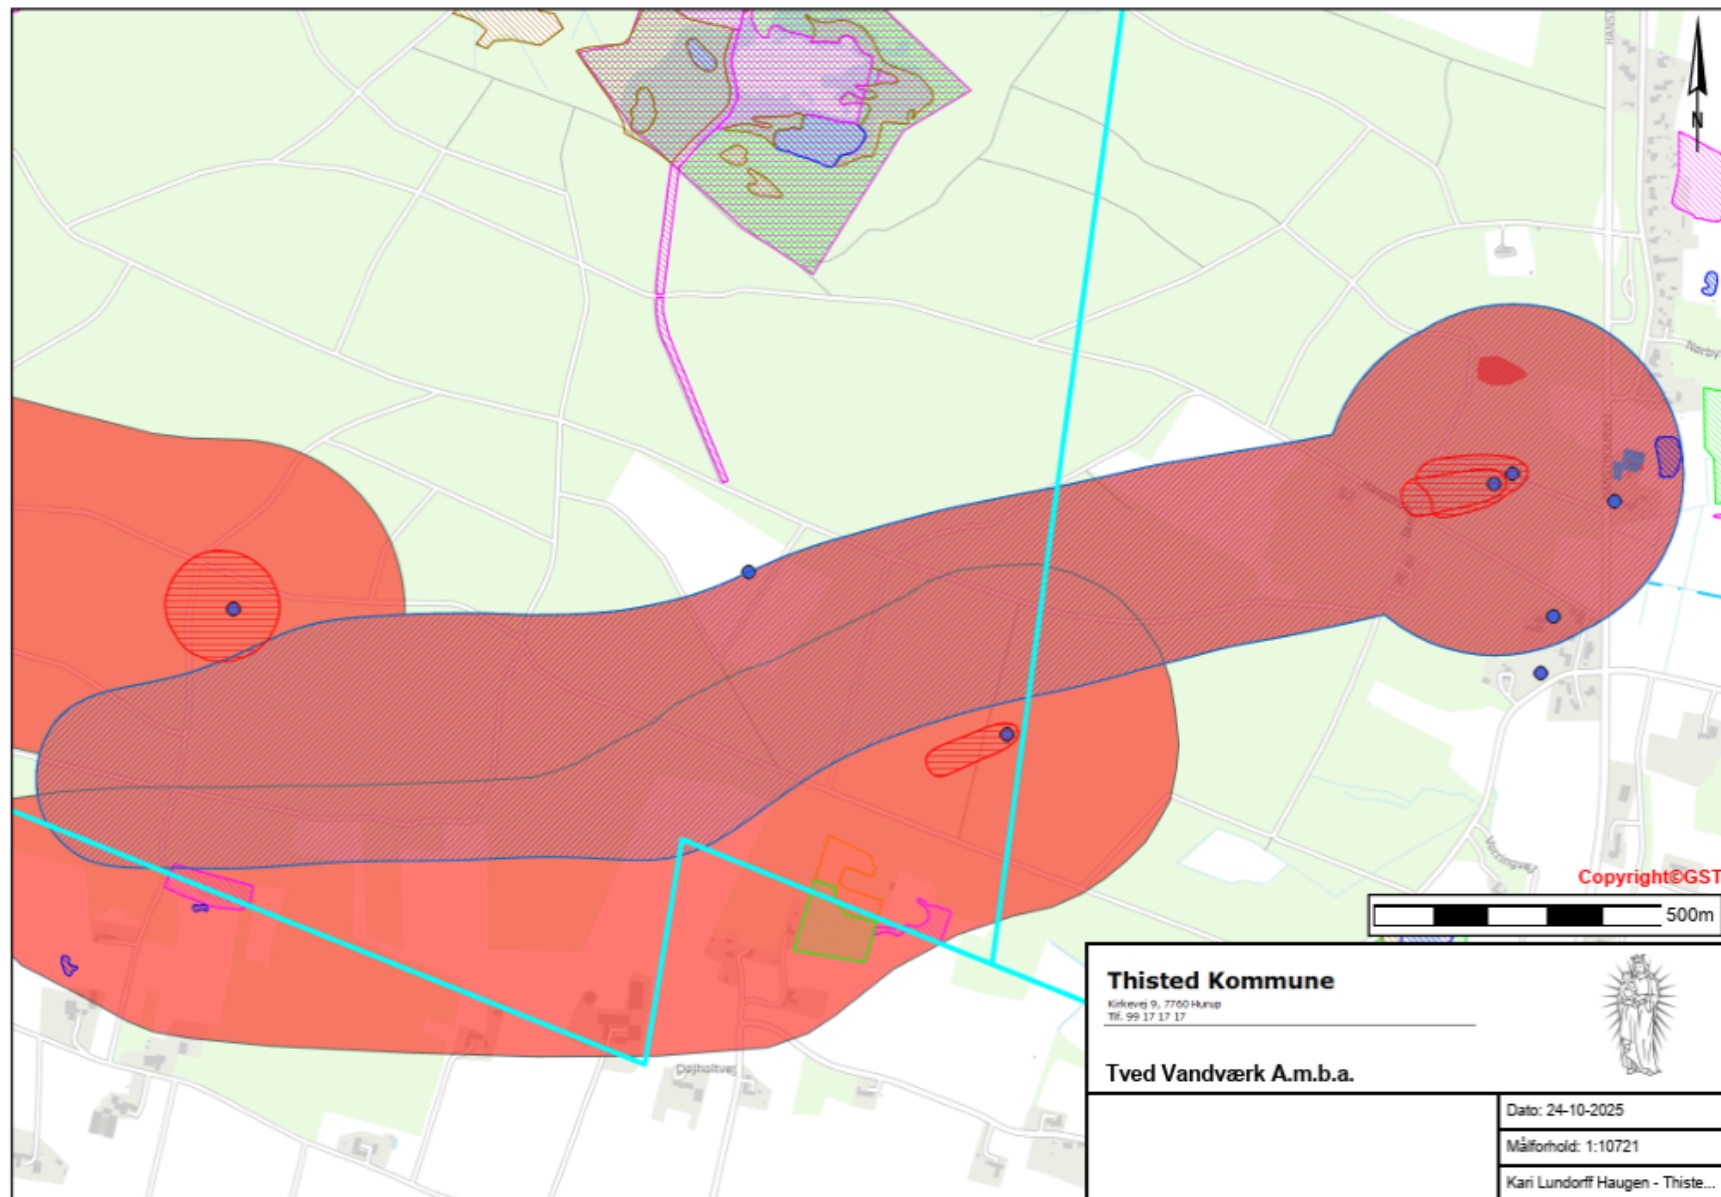

Vandværks forsynings områder



Forsyningsgrænse

Boringsnære beskyttelsesområde



Boringsnære
beskyttelsesområder

Beskyttede naturtyper



Eng



Hede



Mose



Overdrev



Strandeng



Sø

Beskyttede vandløb



Beskyttede vandløb

Jordforurening V1



Jordforurening V1

Jordforurening V2



Jordforurening V2

Natura2000 - fuglebeskyttelse



Natura2000 - fuglebeskyttelse

Natura2000 - habitatområder



NATURA2000 - Habitatområder

Boringer, vandboringer (Jupiter)



Vandboring