

Thy Spildevand A/S
Tigervej 8
7700 Thisted
Kontakt: Alex Nedergaard Sørensen



THISTED KOMMUNE

Natur og Vandløb

1. Oktober 2026

SagsID.: 06.02.00-K08-56-26

Kontakt: Julie Hansen Bergstedt

Tlf.: 24 60 56 18

Email: julber@thisted.dk

Lovliggørende tilladelse for RBU med udledning til Sundby Sø, udløb 321000U.

Thisted Kommune meddeler hermed lovliggørende udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 til udledning af tag- og overfladevand fra opland V321_11 til udløb 321000U, Vilsund, 7700 Thisted, til Sundby Sø.

Udløbets placering er (UTM32):

X: 476.968 Y: 6.304.237

Udledningstilladelsen omfatter regnbetinget udløb fra oplandet.

Tilladelsen er meddelt efter ansøgning fra Thy Spildevand A/S.

På de efterfølgende sider er udledningstilladelsen uddybet med vilkår og krav for opnået tilladelse.

Med venlig hilsen

Julie Hansen Bergstedt
Vandløbsmedarbejder
Natur og Vandløb

¹ LBK nr. 1742 af 22/12/2025

1 Afgørelse

Hermed meddeler Thisted Kommune lovliggørende udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til udledning af tag- og overfladevand fra regnvandsudløb på matr.nr 34, ved Parkvej 28, Vilsund, 7700 Thisted.

Tilladelsen omfatter udledning af regnvand fra udløb til Sundby Sø fra det ansøgte opland. Se nærmere beskrivelse i afsnit 4 Redegørelse.

Udledning fra seperatkloakeret opland:

- V321_11 til regnvandsudløb 321000U til Sundby Sø

Thisted kommune modtog ansøgningen den 18. august 2026.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af modtagne oplysninger fra ansøgningsmaterialet samt supplerende oplysninger, med de vilkår, der fremgår af det efterfølgende afsnit. Tilladelsen meddeles som en retlig lovliggørelse af de bestående forhold.

2 Vilkår

For at tilladelsen er overholdt, skal følgende vilkår overholdes:

1. Udledningen fra det givne opland må kun omfatte tag-og overfladevand fra de i afsnit 4 oplyste opland.
2. Hvis der sker ændringer i anlæg, opland eller udledning ift. det ansøgte, skal kommunen forinden kontaktes mhp. en vurdering af, om ændringerne kræver fornyet tilladelse jf. spildevandsbekendtgørelsens §2.
3. Udledningerne må ikke give anledning til oversvømmelser af arealer omkring udløbspunkterne ved Sundby Sø eller omkringliggende arealer.
4. Udledningerne må ikke give anledning til slam- og sandaflejringer, flydestoffer og olie i synligt omfang eller uæstetiske forhold i Sundby Sø.
5. Udløbet må ikke medvirke til brink-/bunderosion, opstuvning, drænproblemer eller andre hydrauliske gener i Sundby Sø.
6. Udløbet må ikke medvirke til en forringelse af miljøtilstanden i Sundby Sø eller nedstrøms recipienter, til en lavere tilstandsklasse iht. vandområdeplanerne. Udløbet må ligeledes ikke hindre opfyldelse af recipienternes miljømål.
7. Tilladelsen er ikke omfattet af en lovmæssig, tidsbestemt retsbeskyttelse. Tilladelsen kan derfor når som helst tages op til revision, hvis de stillede vilkår måtte anses for utilstrækkelige, uhenigtsmæssige eller utidssvarende, eller hvis der tilsluttes yderligere oplande til udløbet

2.1 Vilkår til drift og vedligehold

- Thy Spildevand A/S har ansvaret for drift og vedligehold af afløb m.v. frem til og med udløbspunkterne i recipienten.
- Vedligeholdelse og rensning af afløb skal ske på en sådan måde, at der ikke sker udledning af slam/sediment til recipienten.
- Afløb m.v. skal jævnligt efterses, og tilsynet skal føres i en driftsjournal af Thy Spildevand A/S.
- Der skal sikres uhindret adgang til afløb med hensyn til drift, vedligeholdelse og tilsyn.

Begrundelse for afgørelsen


Det er Thisted Kommunes vurdering, at udledningen ikke ville give anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. I vurderingen er der bl.a. lagt vægt på følgende:

- at udløbet har eksisteret siden 1968, og er registreret på ældre spildevandsplaner.
- at der er tilknyttet et regnvandsbassin med et permanent vådvolumen for at reducere tilførslen af partikler og stoffer til recipienten.
- at udledningen ikke vurderes at medføre negativ miljømæssig påvirkning af Sundby Sø eller andre overfladevandområder, og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for recipienterne.
- at det vurderes at der ikke vil være nogen negativ påvirkning af udpegningsgrundlag eller bevaringsstatus for nedstrøms liggende Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

Der henvises derudover til vurderingerne af projektet i afsnit 7 (Vores vurdering af projektet).

4 Redegørelse

Den gældende tilladelse (forventet meddelt af daværende Viborg Amt eller via en landvæsenskom-missionskendelse) er bortkommet i fysisk form, og der foretages en fornyet ansøgning om fornyet udledningstilladelse. Den lovliggørende tilladelse omfatter et eksisterende regnvandsudløb der udleder til Sundby Sø og har gjort det siden systemets oprindelige etablering i 1968. I Thisted Kommunes Spildevandsplan fra 1977, der er godkendt af Viborg amt, er der beskrevet et udløb (U234) i Vildsund Vest der leder til Sundby Å. På Thisted Kommunes Spildevandsplan for område 3 fra juni 1996, fremgår der ligeledes et udløb, dog her registreret som U334 (**Figur 1**).

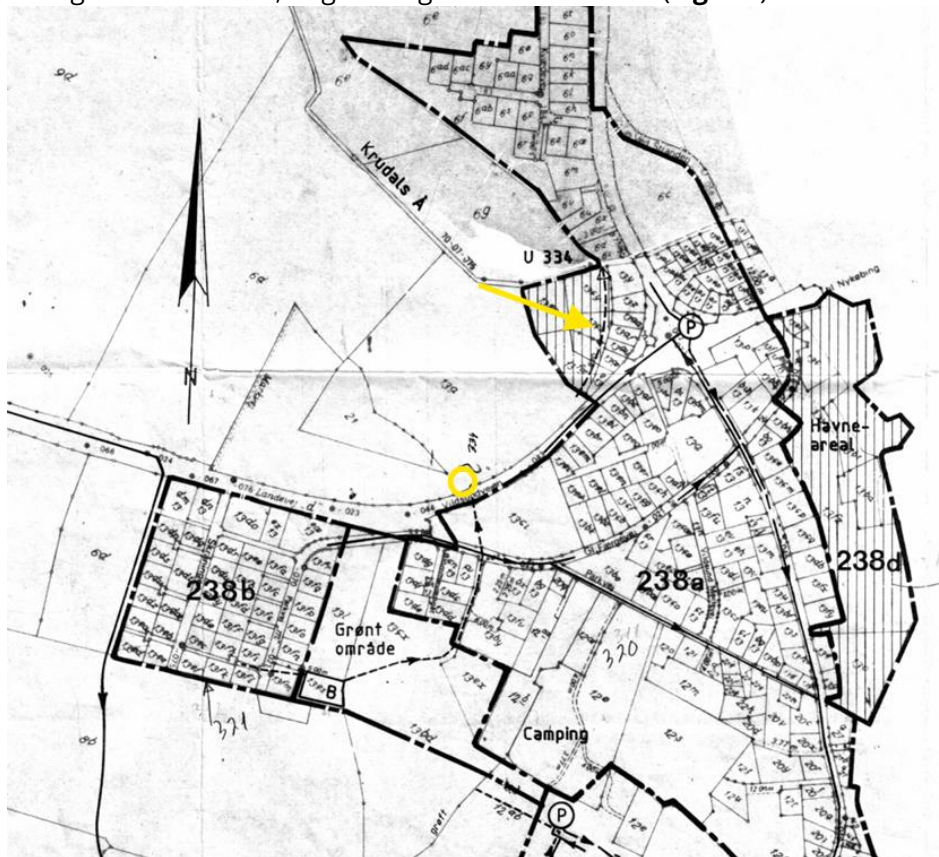

Figur 1. Historisk kort over opland og udløb i Vildsund. Kilde: Thisted Kommunes Spildevandsplan fra juni 1996, Område 3.

Oplandet til regnvandsudløbet er boligområde i Sennels som separatkloakeret og jf. Thisted Kommuneplan udlagt som boligområde (åben/lav). Regnvandet fra området ledes gennem vådt regnvandsbassin (321069R), der har et registreret opstuvningsvolumen på 684 m³. Udløbet er efterfølgende rørført til Sundby Sø. Der er tilkoblet overfladevand fra et lille område af Parkvej (se **Figur 2** mørkeblåt område).

4.1 Opland og udløbsdata

Udløbsrøret (Ø600 mm BT). Alderen for udløbet er 58 år. Der er tale om et eksisterende udløb, som har fungeret siden regnvandsledningen blev etableret i området i 1968.



Figur 3. Ortofoto om område samt placering af ledninger og regnvandsudløb 321000U (markeret med gul cirkel). Blå brudt linje angiver regnvandsledninger, og rød linje angiver spildvandsledninger. Kilde: Thy Forsyningsledningsregister

5 Udledning af vand- og stofmængder

I nærværende afsnit beskrives udledningerne af vand- og stofmængder til Sundby Sø fra det areal og udløb, som denne tilladelse omfatter. Værdierne er baseret på SVKs regional regnværktøj, data fra Scalgo og DHI's screenings-værktøj til beregning af regnvandskvalitet for overflade afstrømning (version 2.1), som løbende bliver opdateret når det sker ændringer eller tilføjelser i datagrundlaget. Værdierne nedenfor er derfor tilnærmelser at de eksisterende forhold.

Oplandet til Sundby Sø som udløb 321000U leder ned til, er 1,8 km². Størstedelen af oplandet udgøres af marker (80%), og lav vegetation (12%) (**Figur 4**). Arealet af de ansøgte opland er 20,63 ha, hvilket bidrager med 9,3% af det totale vandopland.



Figur 4. Opland til udløbspunktet i Sundby Sø. Kilde: Scalgo

Det ansøgte opland på 4,5 ha (1,62 ha red. areal) giver en årlig vandmængde på ca. 13998 m³/år, ved en årlig gennemsnitsnedbør på 864 mm (Data fra DMI i Thisted Kommune i perioden 2014-2025.)

Sundby Sø, har et stort opland på 23,27 km², hvis arealdække ligeledes hovedsageligt udgøres af marker (72%), lav vegetation (14%) og høj vegetation (7%). Selve arealet af søen er 0,48 km², og ved udløbspunktet til fjorden, har søen en teoretisk vandføring på 278 l/s (middel vandføring). De udledte vandmængder fra udløbet er derfor uden betydningen i forhold til størrelsen på oplandet og den almindelige vandføring.

Estimeret udledning af relevante stoffer ved den givne vandmængde og baseret på typen af det befæstede areal og dertilhørende typetal for regnvand, vises i **Tabel 2**).

Tabel 2: Den årlige vandmængde baseret på en geografisk bestemt års-middelnedbør, samt den estimerede regn baserede tilførsel af diverse stoffer.

Årsmiddelnedbør (mm)	864
Vandmængde [m ³ /år]	13998
Beregnet mængde	
BOD5 (kg/år)	84,0
COD (kg/år)	699,9

N (kg/år)	28,0
P(kg/år)	4,2

Det teoretiske tab af kvælstof (N) fra omkringliggende arealer ved en arealkoefficient på $14,4 \text{ kg N ha}^{-1}$ (landbrug uden punktkilder²) giver for de $1,45 \text{ km}^2$ dyrkede arealer (145 ha) 2088 kg N pr. år . Tilførsel af N fra 321000U udgør dermed $5,4 \%$ af tilførslen af N til vandløbet. For fosfor, der ved en arealkoefficient på $0,31 \text{ kg P ha}^{-1}$ for landbrug uden punktkilder, tilfører 45 kg P , hvoraf det regnbetingede udløb fra 321000U udgør 38% . For at mindske denne mængde, ledes vandet gennem forsinkelsesbassin, hvor partikler og bundet fosfor kan sedimentere, og reducere den reelle mængde af P der udledes.

Kystvandområdet Thisted bredning, som Sundby Sø løber ud i, har et opland på 552 km^2 . De beskrevne bidrag fra den regnbetingede udledning til Sundby Søen vurderes at være af ubetydelig størrelse.

Baseret på ovennævnte afsnit vurderes det at udledningen fra 321000U er af mindre betydning, og vil ikke påvirke Sundby Sø væsentligt hverken i forhold til stofudledningen eller hydraulisk belastning.

6 Recipientforhold

Forudsætning for at en lovliggørelse kan gives, skal udledningen vurderes i henhold til § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter³. Udledningen fra udløb må ikke forringe nedstrøms recipienters miljøtilstand til en lavere tilstandsklasse, eller hindre en fremtidig opfyldelse af recipienternes miljømål. Dette fremgår også af tilladelsens vilkår 6.

Sundby Sø (ID 381) er i gældende Vandområdeplan 2021 – 2027 markeret med en målsætning om en "God økologisk tilstand". Sundby Sø er ifølge Vandområdeplanen registeret som en "Naturlig sø". Den aktuelle tilstand i Sundby Sø er vurderet til "God økologisk tilstand". Den enkelte vurdering af tilstanden på de forskellige kvalitetsparametre er beskrevet i **Tabel 3**.

Sundby Sø modtager vand fra 3 vandløb, det største værende Sundby Å, samt de andre mindre vandløb Isholm Bæk, Møgelvang Bæk som samlet har et opland på $23,27 \text{ km}^2$.

Tabel 3: Den økologiske tilstand for de kvalitetslementer der danner grundlag for vurdering af den samlede økologiske tilstand. Data fra Vandplandata.dk

Kvalitetslement	Økologisk miljømål	Økologisk tilstand
Fytoplankton	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Makrofyter	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Iltforhold	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	Ukendt

² Nationalt Center for Miljø og Energi (2011). Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb.

³ BKG nr. 1669 af 08/12/2025

Kvalitetsselement	Økologisk miljømål	Økologisk tilstand
Morfologiske forhold	Ukendt	Målt, men ikke anvendt
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand

Sundby Sø har opnået målopfyldelse for "god økologisk tilstand".

De udledte vandmængder fra det regnbetingede udløb vurderes rent hydraulisk at være af mindre betydning for søen. Der vurderes ikke at opstå erosion til skade for dyr, planter og de fysiske forhold i vandløbet.

7 Thisted Kommunes vurdering af projektet

Miljøtilstanden i recipienten Sundby Sø vurderes ikke at blive påvirket negativt ved ansøgte udledning. Udledningen til recipienten har fundet sted siden anlæggets etablering i 1968, og der sker derfor ingen ændring i de udledte vand- og stofmængder.

Målsætningen for miljøtilstanden er opfyldt for Sundby Sø (vandområde ID 381) og de udledte vand- og stofmængder beskrevet i denne udledningstilladelse vurderes ikke at ændrer på dette.

Miljøtilstanden og sandsynligheden for målopfyldelse i modtager recipienten Thisted Bredning, vurderes ligeledes ikke at blive påvirket negativt ved den ansøgte udledning, da en lovliggørelse af udledningsforholdene ikke ændrer på de udledte stof- og vandmængder.

7.1 Vandløbsregulativet

Sundby Sø er ikke omfattet af et regulativ.

7.2 VVM-screening

Ud fra Miljøvurderingslovens bilag 2 har Thisted Kommune vurderet, at de regnbetingede udløb af tag- og overfladevand ikke er omfattet af krav om screening for VVM. Regnvandsledningen er etableret og kræver ikke en tilladelse til regulering af vandløbet.

Idet udledningen har stået på siden 1968, vil det tilladte ikke betyde en forringelse af vandløbets tilstand, men snarere en bibeholdelse af en udledningsforholdene.

7.3 Samlet vurdering

Samlet set vurderer Thisted Kommune, at udledningen ikke vil være til hinder for, at målsætninger for vandområderne nedstrøms kan opnås. Der vil dermed ikke være nogen negativ effekt på nogen af kvalitetselementerne.

8 Forhold til anden lovgivning

Vi har undersøgt, om udledningen kan give problemer i forhold til:

- Naturbeskyttelseslovens §3 (LBK nr. 927 af 28/06/2024)
- Natura 2000 og Bilag IV jf. Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21/08/2023)
- Grundvandsbeskyttelse jf. Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1742 af 22/12/2025)
- Museumsloven (LBK nr. 1017 af 07/07/2025)

8.1 Naturbeskyttelseslovens § 3

Sundby Sø er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder, at der ikke må ske ændringer af tilstanden i søen, uden at der er meddelt dispensation fra Thisted Kommune.

Udløbet ligger i/ved den beskyttede Sundby Sø, samt det omgivne beskyttede engareal (lysegrøn skravering) og et beskyttet overdrev (orange skravering) 583 meter nordvest for udløbet (**Figur 5**). 344 meter øst for udløbet er der en beskyttet strandeng (lyseblå skravering) der løber langs kysten.

En lovliggørende tilladelse til den udledning af tag-og overfladevand beskrevet i denne tilladelse, giver ikke anledning til en forøget udledning af vand- eller stofmængder til Sundby Sø. Udledningen fra det regnbetingede udløb vil derfor ikke give anledning til tilstandsændringer for det § 3-beskyttede, eng, overdrev og strandensareal i tilknytning til Sundby Sø.



Figur 5. Beskyttede arealer i nærheden af udledningen. Placering af udløb markeret med gul cirkel.

8.2 Natura 2000 (Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder)

Det fremgår af Habitatbekendtgørelsen, at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området.

Det internationale naturbeskyttelsesområde der er nærmest udløbet i Sundby Sø, er Natura 2000-området Nr. 42 "Mågerodde og Karby Odde", der ligger 9,42 km syd for udløbet (luftlinje). Da Sundby Sø munder ud i Thisted Bredning, er søen dermed hydrologisk forbundet med Natura 2000-Habitatområde H117, og Fuglebeskyttelsesområde F25".

Jf. Natura 2000-plan 2022 – 2027 for Nr. 42 "Mågerodde og Karby Odde", er naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for området som følger:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 177		
Naturtyper:	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)
	Kystklint/klippe (1230)	Enårig strandengsvegetation (1310)
	Strandeng (1330)	Vandløb (3260)
	Tør hede (4030)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
Arter:	Odde (1355)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 25		
Fugle:	Kortnæbbet gås (T)	Lysbuget knortegås (T)
	Klyde (Y)	Hjejle (T)
	Dværgterne (Y)	Havterne (Y)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.


Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. For trækfuglene er følgende fugl ikke tilstede i national eller international væsentlig forekomst: hjejle (T) i fuglebeskyttelsesområde nr. 25. Den nævnte fugl gennemgås derfor ikke yderligere.

Udledningen fra det regnbetingede udløb ændres ikke i forbindelse med denne lovliggørelse af udløbet, og vil ikke ændre tilstanden for kortlagte naturtyper og habitat-arter i Natura 2000-området. En lovliggørelse af udledningstilladelsen vurderes ikke at påvirke habitatnaturtyper, eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig konsekvensvurdering ift. habitatnaturtyperne eller arter på udpegningsgrundlaget.

8.3 Bilag IV-arter

Der må ikke gives tilladelse til det ansøgte, hvis indgrebet forsætligt kan forstyrre med skadelig virkning for arter eller bestande nævnt i direktivets bilag IV, eller hvis indgrebet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne. De danske regler fremgår af Habitatbekendtgørelsen, og er implementeret i Naturbeskyttelseslovens § 29a og b.

Ifølge registreringer på naturdata.dk⁴ er der registreret spor af Odder (*Lutra lutra*) i tilknytning til udmundningen af Sundby Sø til Thisted Bredning (**Figur 6**).

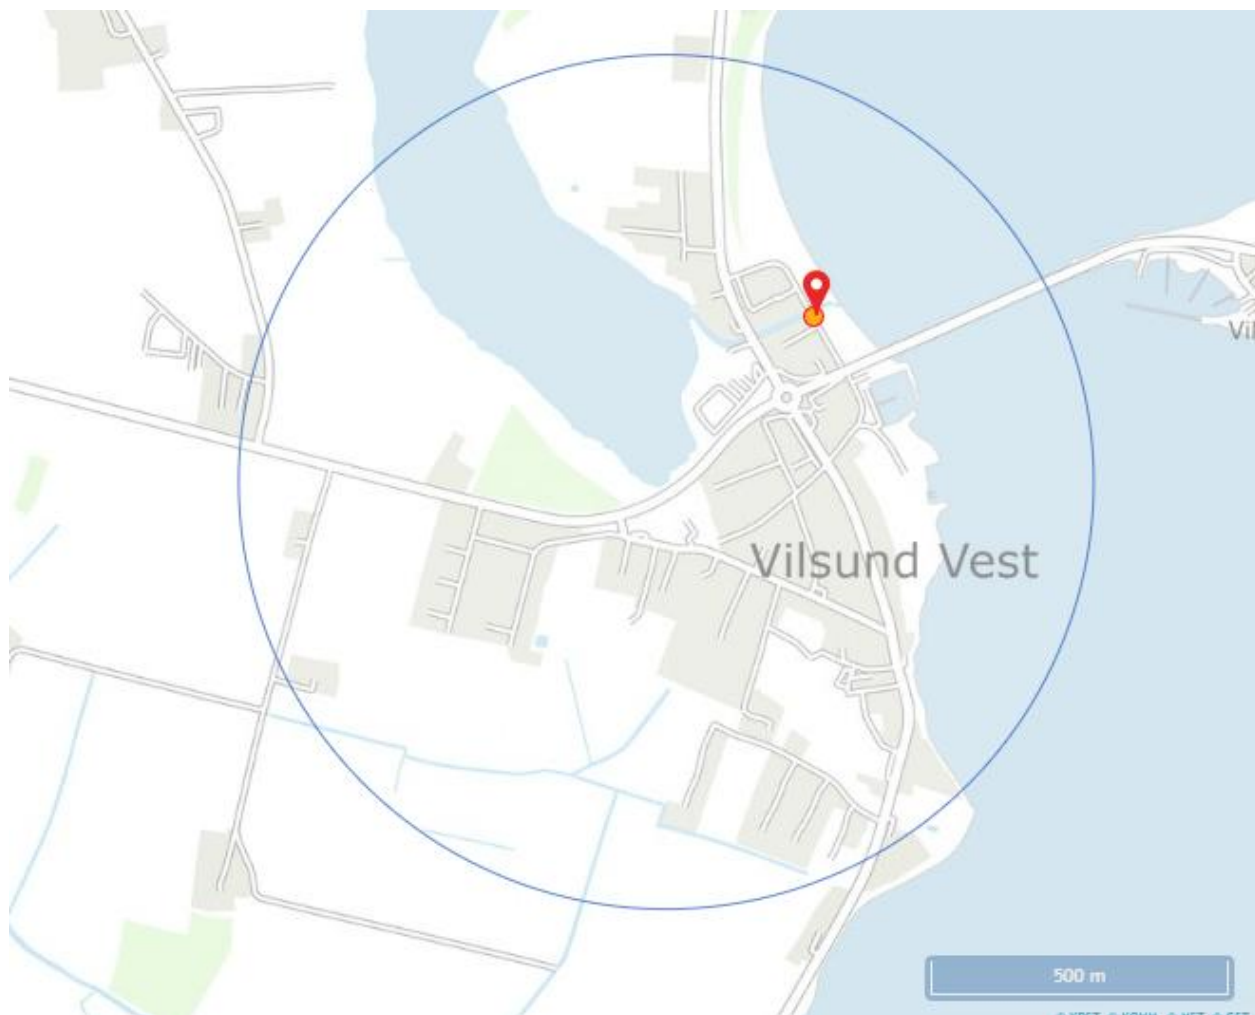

Figur 6: Bilag IV arter der er registreret eller i tilknytning til Sundby Sø. Der er afsøgt et areal på 162 ha beliggende omkring udløbet. Kilde: Danmarks Miljøportal

Der kan potentielt forekomme arter af flagermus og padder i nærområderne der ikke er registreret. Da der ikke sker en ændring i udledningen og status quo bevares, vurderes det ikke at påvirker fødegrundlaget (invertebrater) for hverken padder eller flagermus.

I forbindelse med lovgivningen af udledningstilladelsen ændres udledningen fra det regnbetingede udløb ikke og dermed påvirker det ikke fysisk de områder, hvor bilag IV-arterne potentielt kan forekomme. Da det ikke medfører en merudledning af vand eller stof, vurderes det, at udledningen ikke vil påvirke potentielle levesteder for bilag IV-arter.

8.4 Grundvandsbeskyttelse

Den regnbetingede udledning til Sundby Sø vurderes ikke at påvirke grundvandsinteresser, og der er ikke registreret særlige drikkevandsinteresser i nærområdet.

⁴ [Danmarks Miljøportal](https://naturdata.dk/)

8.5 Museumsloven

Der er registreret et Stenalder kulturarvsareal 71 meter fra udløbet i Sundby Sø (Sted- og lokalitetsnr. 110111-127)⁵.

Hvis der findes spor af fortidsminder ved anlægsarbejder i området, er man forpligtiget til at standse arbejdet og kontakte Museum Thy.

9 Høring

Den indeværende lovliggørende tilladelse sendes ikke i høring, men klageberettigede kan klage over afgørelsen som beskrevet i afsnit 11.

10 Annoncering af afgørelsen

Afgørelsen annonceres på Thisted Kommunes hjemmeside under "Høringer og offentliggørelser".

11 Klagemulighed og vejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du tilgår via Nævnenes Hus. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til os. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når vi sender den videre.

Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Fritagelse fra klageportalen.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter meddelelse af afgørelse.

12 Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven – LBK nr. 1742 af 22/12/2025
 - § 28 stk. 1 - tilladelse til udledning
 - § 71 - pligt til at orientere tilsynsmyndigheden i tilfælde af væsentlig forurening eller fare herfor
 - § 78a - tilladelsens gyldighed

⁵ [Lokalitet](#)

- §§ 91 & 98 – klagemulighed
- § 96 – klagen har ikke opsættende virkning
- §§ 99 & 100 – klageberettigede
- § 101 – søgsmål
- Spildevandsbekendtgørelsen - BEK nr 1446 af 27/11/2025: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 & 4.
 - Kap. 6 – udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet
- VVM-bekendtgørelsen, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.
 - § 21 – afgørelse om ikke VVM-pligt
 - Bilag 2 - projekter omfattet af §16
 - Bilag 6 - udvælgelseskriterier omhandlet i § 21
- Naturbeskyttelsesloven - Miljøministeriets lov om Naturbeskyttelse nr. 927 af 28/06/2024.
 - § 3 - beskyttede naturtyper m.v.
 - Kapitel 5, § 29 a & b –Beskyttelse af plante- og dyrearter m.v.
- Habitatbekendtgørelsen – Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 1098 af 21.08.2023 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
 - § 6 - tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.
 - §§ 10 & 11 - generel beskyttelse af visse arter
- Lov om vandplanlægning – bekendtgørelse nr. 126 af 26.01.2017 om Vandplanlægning.
- Museumsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 07.07.2025
 - § 27 stk. 2 – arkæologisk kulturarv

13 Kopi til

- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening i Thisted Kommune: Thisted@DOF.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland: dbf.oestjylland@gmail.com
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskeren.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@fiskeriforening.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- NOAH: noah@noah.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk
- Museum Thy: Ark@museumthy.dk
- Naturstyrelsen Thy: Thy@nst.dk