

Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 22
8660 Skanderborg



THISTED KOMMUNE

Natur og vandløb

19. oktober 2026

SagsID.: 06.02.00-K08-65-26
Medarbejder: KKN

Tilladelse til etablering af forsinkelsesbassin og udledning til Grågård Å, matr. 16m, Sdr. Sønderby By, Tved.

Indholdsfortegnelse:

- 1 Kommunens tilladelse og vilkår**
 - 1.1 Tilladelse**
 - 1.2 Vilkår for tilladelsen**
- 2 Klagevejledning**
- 3 Bygge- og anlægsarbejder**
- 4 Grundlaget for kommunens afgørelse**
 - 4.1 Lovgrundlag**
 - 4.2 Partshøring**
 - 4.3 Beskrivelse af sagen**
 - 4.4 Beskrivelse af vandområdet**
 - 4.5 Internationale naturbeskyttelsesområder**
 - 4.6 Vurdering af miljømæssig belastning**
- 5 Thisted kommunes bemærkninger**
 - 5.1 Tilsyn**
 - 5.2 Krav til udledning**
 - 5.3 Generelt**

Bilag: Oversigtskort
Ansøgningsmateriale

Kopi er sendt til:

Embedslægerne Nordjylland (Tilsyn og Rådgivning Vest): trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskeren.dk

Danmarks Fiskeriforening: mail@fiskeriforening.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

NOAH: noah@noah.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradaet.dk

Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/ Leif Søndergaard, afid@aktivefritidsfiskere.dk

Museum Thy: ark@museumthy.dk

Tilladelsen annonceres på Thisted kommunes hjemmeside d. 19. oktober 2026

1 Kommunens tilladelse og vilkår

1.1 Tilladelse

Vejdirektoratet (bygherre) har ansøgt om tilladelse til udledningen af overfladevand fra dele af Rute 26 (Hanstholmvej) til Grågård Å. Udledningstilladelsen søges i forbindelse med krydsombygning ved Tved.

Thisted kommune modtog ansøgningen den 1. september 2026.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 meddeler Thisted Kommune hermed Vejdirektoratet tilladelse til udledning af overfladevand (se kortbilag 1 og 2) til regnvands/forsinkelsesbassin og derefter Grågård Å. Forsinkelsesbassinet skal placeres på nuværende matr. 16m, Sønderby By, Tved.

Da projektet er et statsligt projekt, er det staten der træffer afgørelse om, hvorvidt etableringen af forsinkelsesbassin og udledningen skal screenes for VVM-pligt, jf. § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter² (VVM – bekendtgørelsen).



Oversigtskort med placering af forsinkelsesbassinet.

¹ LBK nr. 1742 af 22/12/2025

² LBK nr. 4 af 03/01/2023

1.2 Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger angivet i indsendte ansøgning. Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Generelt

1. Der må kun udledes overfladevand.
2. Udledningen og projektet i sig selv må ikke være til hinder for målopfyldelse i vandområde 08939_a (Storå). -Det er en forudsætning, at aktiviteterne i anlægsdelen 6810 rute 26 Hanstholm – Sallingsund, St. 10.050 – 11.000, ikke hindrer eller besværliggøre målopfyldelsen og indsatsprogrammerne udpeget i indsats-bekendtgørelsen (BEK nr 1669 af 08/12/2025).
3. Tilladelsen er gældende fra den 19. oktober 2026.
4. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet indenfor 2 år. Tilladelsen kan for egen risiko og regning tages i brug før klagefristens udløb.
5. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen af 1. september 2026 og som vist på bilag 1 og 2. Der henvises dog til vilkår 2.
6. Det er en forudsætning for tilladelsen, at ansøger sikrer, at de fornødne tilladelser/af-taler med lodsejere mv. indgås inden projektstart, herunder fx landzonetilladelse til forsinkelsesbassin, VVM-screeningsafgørelse af forsinkelsesbassin, jordflytning, grundvandssænkning, §3-dispensationer mv.
7. Alt vand fra det angivne opland skal afledes via regnvejr-bassiner.
8. Bassinvolumen (stuvningsvolumen) for regnvandsbassinet skal som minimum være 815 m³ (bassin RVB04). Bassinet skal etableres som vådbassin og det skal sikres at bassinet kan fastholde et permanent vandspejl.
9. Den årlige udledte regnmængde må ikke overskride 0,56 m/år pr. red. m². Den maksimale afstrømning fra bassin til Grågård Å må være 15 l/s.
10. Overløbshyppigheden må maksimalt være hvert 5. år. Såfremt denne overskrides, skal der foretages foranstaltninger for at reducere overløbshyppigheden.
11. Der skal træffes foranstaltninger som sikrer olieudskillelse inden overfladevandet når udledningpunktet. Vejbrønde i forbindelse med projektet skal etableres som sandfangs-brønde og udløbet fra bassinet skal etableres som et dykket udløb, således at evt. overskudsolie holdes tilbage og omsættes i bassinet. Udløb skal etableres 10 cm under permanent vandspejlsniveau målt fra overkant af ledning. Det skal endvidere sikres, at der i forbindelse med udløb ikke sker ophvirvling af sedimenterede stoffer, lige som ind- og udløbet med sten skal sikres mod erosion. Der skal etableres regulerings-og/eller afspærringsanordninger, så bassinet kan anvendes til opsamling af spildevand ved forureningsuheld.
12. Der skal føres tilsyn med foranstaltninger, som sikrer olieudskillelse og begrænsning af sedimenttransport. Tilsynet skal registreres i en journal. Sandfang og olieudskillere skal altid tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Slammet samt olie- og

benzinrester skal bortskaffes som farligt affald jf. Thisted Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.

13. Bassinet skal regelmæssigt og i fornødent omfang oprenses for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i recipienten. Det skal sikres, at 75 % af det angivne permanente volumen altid er til stede for at sikre den fornødne rensning. Tilsynet skal føres i en driftsjournal af Vejdirektoratet.
14. Bortskaffelse af oprenset materiale skal ske efter Thisted kommunes anvisning.
15. Udledningen må ikke give anledning til forringelse af badevandskvalitet og miljøtilstanden i nedstrøms liggende miljømålsatte vandområder.
16. Der må ikke udledes sand og/eller slam der giver anledning til aflejringer i vandområdet.
17. Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i vandområdet, på brinker og omkring udløbet.
18. Udledningen må ikke give anledning til oversvømmelse af arealerne omkring vandområdet.
19. Der skal være afspærringsmulighed i afløbet for at kunne bremse og håndtere en forureningshændelse i oplandet.
20. Vejdirektoratet er bygherre og ansvarlig for drift og vedligehold af bassin og udløbsbygværk.
21. Vejdirektoratet skal føre tilsyn med udledningen mindst én gang om året. Tilsynet skal føres i en driftsjournal, hvoraf der som minimum skal fremgå tidspunkt for tilsyn, navn på tilsynsførende og hvad tilsynet indeholdt (tilsyn/tømning/mængde af bortfjernet affald).
22. Hvis kommunen finder at der sker en uacceptabel påvirkning af vandløbskvaliteten, kan udledningstilladelsen revurderes og de meddelte vilkår ændres og tilføjes.
23. P- og N indholdet i det udledte vand fra regnvandsbassinet må maksimalt overstige 20 % ift den gennemsnitlige fosfor -og nitratkvælstofkoncentration i drænvand (hhv. 0,10 mg T-P pr. liter og 5 mg N pr. liter) ved udledningspunkt. Såfremt indholdet overstiger disse værdier med mere end 20%, skal der foretages tiltag, der nedsætter fosfor- og kvælstofkoncentrationerne.
24. BI5 samt indholdet af organisk stof (COD) i det udledte vand må maksimalt være hhv. 2 mg pr. liter og 30 mg pr. liter ved udledningspunkt. Såfremt indholdet overstiger disse værdier med mere end 20%, skal der foretages tiltag, der nedsætter koncentrationerne.
25. Ovenstående krav til stofkoncentrationer (vilkår 23 og 24) efterkommes ved tre på hinanden efterfølgende vandanalyser over en periode på en maksimalt en måned af et akkrediteret analyselaboratorium.

2 Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen).

Klagefrist senest den 19. november 2026 kl. 12:00.

Ansøger kan klage over afgørelsen. Ejer kan klage over afgørelsen. Offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger med væsentlig interesse i afgørelsen er klageberettiget efter Naturbeskyttelsesloven.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage skal være indsendt til klageportalen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den relevante myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis der bliver klaget, giver kommunen ansøger besked. Giver klagen ikke anledning til, at kommunen ændrer sin afgørelse, sender kommunen inden 3 uger sagens akter og kommunens bemærkninger videre via Klageportalen. Samtidig vil parterne i sagen blive orienteret herom i Klageportalen. Parterne har herefter 3 uger til at afgive bemærkninger i Klageportalen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.

Gebyr for klage

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for private personer og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, og skal betales ved indgivelsen af klagen. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i sin klage.

Gebyrordningen er beskrevet i BEK nr. 132 af 30/01/2017. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

3 Bygge- og anlægsarbejder

Denne tilladelse indebærer *kun* udledningstilladelse og *ikke* udførelse af bygge- og anlægsarbejder. I henhold til miljøbeskyttelsesloven har en klage ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen jf. § 96, hvorfor bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes straks, såfremt alle tilladelser, aftaler, dispensationer mv. er i orden. Afgørelsen af en eventuel klage kan medføre ændringer af projektet eller tilbagekaldelse af tilladelsen. Det er derfor bygherrens eget ansvar og risiko, hvis arbejdet påbegyndes før klagefristens udløb.

Alle omkostninger til etablering af regnvandssystemet afholdes af Vejdirektoratet.

Anlægsarbejdet udføres i 2027-28.

4 grundlaget for kommunens afgørelse

4.1 Lovgrundlag

Sagen er behandlet i henhold til:

- Kapitel 6 i Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1446, dateret 27. november 2025 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- § 28 i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025.
- Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
- Justitsministeriets forvaltningslov, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

Afgørelsen bliver annonceret fra den 19. oktober 2026 i 4 uger på Thisted Kommunes hjemmeside.

4.2 Partshøring

Tilladelsen er givet forud for Vejdirektoratets vandsynsprotokol i forbindelse med ændringer langs Rute 26 Sallingsund-Hanstholm. Projektet behandles efter Vandløbslovens §64, hvorfor Thisted Kommune ikke sender tilladelsen i partshøring.

4.3 Beskrivelse af sagen

Vejdirektoratet vil fra 2027 udføre 18 vejprojekter på den 55 kilometer lange strækning fra Sallingsund til Hanstholm. Det sker på baggrund af en politisk beslutning om at sikre bedre fremkommelighed på strækningen.

Afvandingen for delprojekt 04 (se kortbilag), omfatter krydsombygninger ved Tved beliggende på Hanstholmvej (statsvej). Hele projektet består af to lokationer med krydsombygninger, gældende for krydsene Hanstholmvej/Troldborgvej (kommunevej) og Hanstholmvej/Nørbyvej. Afvandingen af private veje og kommunale vej afledes ikke til nyt regnvandsbassin, men afleder til eksisterende regnvandsforhold. Det nye regnvandsbassin modtager kun vand fra statsveje, i dette tilfælde ifm. krydsombygning. Nærværende ansøgning omhandler derfor kun afvanding ifm. krydsombygning ved Hanstholmvej/Troldborgvej.

Eksisterende afvandingsløsning på lokaliteten inkluderer primært afvanding via grøfter samt enkelte rørlægninger ved ind- og udkørsler.

Ved ombygning af krydset skal ny afvanding opsamles og afledes til nyt bassin med udløb til Storå via. det nordlige tilløb til Grågård Å. Krydsombygningen ved Hanstholmvej/Troldborgvej leder til det nye nærliggende bassin ejet af Vejdirektoratet.

Afvandingen er designet og dimensioneret efter Thisted Kommunes og Vejdirektoratets forskrifter, og indebærer afledning af vejvand og grøftvand til nærliggende vandløb, Grågård Å, som leder videre til Storå.

Bassinet etableres på matrikel nr. 16m og i henhold til gældende vejledning for BAT-bassiner. Udløbsbygværket etableres i henhold til Vejdirektoratets typetegning 26632 (vedlagt bilag), hvoraf der etableres overløbsledning, samt afspærringsspjæld til brug ved uheld med spild af olie/kemikalier, til forhindring af udslip til recipient.

Tabel 1 Forventede koncentrationer af relevante stoffer i vejvand og rensset vejvand

	Typiske stofkoncentrationer i vejvand	Renseeffekt, bassin	Udledt koncentration fra regnvandsbassiner
Suspenderet stof (TSS) ^{1,2}	137 mg/l	80% fjernes	30 mg/l
Kvælstof (Tot-N) ^{1,2}	3 mg/l	40% fjernes	1,2 mg/l
Fosfor (Tot-P) ^{1,2}	0,4 mg/l	60% fjernes	0,2 mg/l
Organisk stof (BOD) ^{1,2}	6 mg/l	20% fjernes	4,8 mg/l

4.4 Beskrivelse af vandområdet

Vandløbet

Udledningen af overfladevand/vejvand sker til Grågård Å, et ca. 2,5 km langt naturbeskyttet, offentligt vandløb. Grågård Å leder vand til Storå, som er målsat "God økologisk tilstand" i Vandområdeplan 2021-2027 (målsat B1 efter målsætningerne i Regionplan 2005) og beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Storå er fornyeligt blevet restaureret. I Genbesøget for VP3 er tilstanden af Storå vurderet til "Moderat Økologisk Tilstand". I 2018 er der lavet el-befiskning i Grågård Å, hvor der blev fundet en bestand af ørredyngel på 8 yngel/100 m².

Oplandet

Oplandet bag det kommende forsinkelsesbassin, jf. tegningerne (Kortbilag 2), leder i dag vand ud via grøftesystemer. Vandløbet er ved udledningspunktet offentligt.

4.5 Internationale naturbeskyttelsesområder

Udledningen sker ca. 7,5 km (luftlinje) fra internationalt beskyttelsesområde. Internationale naturbeskyttelsesområder er en samlebetegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Hvert internationalt naturbeskyttelsesområde består af et eller flere af disse særligt udpegede områder. Natura 2000 er en fælles betegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Generelt benyttes betegnelsen "Natura 2000-områder".

Udledning af spildevand kan påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Det gælder også udledninger, der ligger opstrøms sådanne områder, bl.a. som følge af transport af forurenende stoffer via vandløb. Det gælder også for næringsalte, der udledes til f.eks. kystnære farvande.

Udledningen sker ca. 7,5 km til nærmeste til EF-Habitatområde som område nr. 16 (Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg).

Bassinet er ikke placeret direkte eller i nærhed af et internationalt naturbeskyttelsesområde. Det beskedne bidrag af overfladevand der er rensat i bassinet vurderes ikke at påvirke habitatnaturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet væsentligt, hvor for det ikke er nødvendigt at foretage en egentlig konsekvensvurdering ift. Habitatnaturtyperne.

4.6 Vurdering af miljømæssig belastning

Før regnvandet udledes til Grågård Å, har regnvandet været igennem et forsinkelsesbassin med tilstrækkelig bundfældningsvolumen. Derefter ledes vandet via et ca. 500 meter langt grøfte- og drænsystem. Der sker en vis rensning af regnvandet i bassinet ved at næringsstofferne bundfældes, bindes til det bundfældede materiale og fordamper. Der sker endvidere et lille optag i planterne og en nedbrydning af stofferne vha. sollys. Bassinet forventes ligeledes at tilbageholde en del af de forurenende bundfældelige stoffer og flydestoffer som tungmetaller, olie og miljøfremmede stoffer inden udledning til recipienten ved sedimentation og omsætning. Stofkoncentrationerne pr. liter bliver væsentligt drosles ned og vurderes nemmere omsat i regnvandsbassin og vandløb.

Grågård Å er registreret som et §3-vandløb i henhold Naturbeskyttelsesloven. Udledningen vurderes ikke at ville ændre tilstanden i vandløbet, idet:

- Udledningen sker til et forsinkelsesvandsbassin, grøftesystem og videre til vandløbet.
- Udledningen bliver udjævnet, idet bassinet vil fungere som et forsinkelsesbassin.
- Vandet gennemgår rensning ved at løbe gennem sivbevoksning.
- Udledningen er begrænset således at den ikke kan overstige naturlig afstrømning fra området.
- Almindeligt belastede separate regnvandsudledninger er ikke omfattet af kvalitetskriterierne for miljøfremmede stoffer i overfladevand.

Den udledte vandmængde på 12.736 m³ årligt bliver som nævnt udledt jævnt som drænvand og vurderes derfor ikke at give anledning til hydrauliske problemer, såfremt ovenstående vilkår overholdes.

Ifølge Scalgo har Grågård Å et opland på 52 ha ved udledningspunktet. Såfremt man antager, at den naturlige afstrømning fra oplandet er 0,5 l/s/ha vil vandføringen ved udledningspunktet være 26 l/s. Dog er Grågård Å kildefødt, så vandføringen er væsentlig højere end det naturlige opland giver udtryk for. Ifølge oplysninger fra Grågårde Dambrug er det angivet at "...Månedsvise af strømningsmålinger i perioden 1984-87 udført af amtskommunens tekniske forvaltning og Hedeselskabet har vist vandføringer ved dambruget på mellem 46 l/s og 258 l/s. 86% af de registrerede vandføringer er mindre end 100 l/sek.. ". Udledningen på maks. 15 l/s vil ske gennem grøfter og rørsystemer før vandet ledes ud i Grågård å og det vurderes derfor at udledningen neddrosles væsentlig, før vandet når vandløbet. Faldforholdene i området er omkring 0,7 ‰. Det vurderes derfor at udledningen fra bassin vil være under 10% af den naturlige vandføring i Grågård Å (median-minimum er estimeret til 35 l/s i umiddelbar nærhed af udledningspunkt. Den udledte mængde regnvand vurderes derfor ikke at have nogen nævneværdig betydning ift udledning og hydraulisk belastning, taget faldforholdene i området i betragtning.

Samlet set vurderes det, på baggrund af ovenstående, at vandløbets hydrauliske kapacitet respekteres, og at udledningen ikke øger risikoen for oversvømmelser eller medfører øget erosion. Ligeledes vurderes udledningen ikke at være til hinder for at målsætningerne i Storå eller nedstrøms liggende vandområder kan opnås.

Når der har indfundet sig et karakteristisk plante- og dyreliv i bassinet, vil det være omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3, og der må derefter ikke foretages ændringer af bassinet uden dispensation fra Thisted Kommune. Almindelig vedligeholdelse/drift (oprensning af sand, slam mv.) er dog tilladt uden forudgående dispensation, når dette udføres regelmæssigt for at bevare bassinets rensningsevne og funktion.

5 Thisted kommunes bemærkninger

Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i vilkår og på bilag. Hvis der sker ændringer i projektet, der har betydning for udledningen, som f.eks. udvidelse af befæstede arealer, ændring eller nedlæggelse af udløb/bygværker, skal der ansøges om ny udlednings-tilladelse.

5.1 Tilsyn

Tilsynsmyndighed

Thisted Kommune er tilsynsmyndighed.

Forhold omkring udløbet

Udledningerne må jvf. vilkår 17 ikke medføre uæstetiske forhold i vandområdet eller på brinker. I enkelte tilfælde kan der i vandområdet ses tegn fra udledningen, uden at der er tale om uæstetiske forhold. I vurderingen af om en udledning medfører uæstetiske forhold indgår følgende forhold: mængden af ristestof, slamaflejringer, lammehaler, Bakterie-belægninger, fedt/olie, korn samt omfanget af erosion.

5.2 Krav til udledningen

Ansøgningens forudsætninger

Det er vigtigt at udledningspunkterne skal angives for udledningerne. Det er i disse punkter, der er meddelt tilladelse til udledning. Såfremt udløbene flyttes, er der tale om en ny situation, som skal vurderes.

Der er knyttet et areal til udledningerne, herfra er beregnet en udledt vandmængde. Såfremt dette areal ændres, skal der søges om en ny tilladelse, da dette vil ændre den udledte mængde.

5.3 Generelt

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Thisted Museum, Tlf. 97 92 05 77. Jf. museumslovens³ § 27, stk. 2. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

³ LBK nr. 358 af 08/04/2014

Thisted Kommune vurderer, at denne tilladelse er meddelt i overensstemmelse med Vandområdeplan 2021-2027/Landsplandirektiv.

Thisted Kommune vurderer endvidere at udledningen ikke vil have indvirkning på nogle af de relevante planter, naturtyper og dyr som området er udpeget for at beskytte.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 9917 2271 eller e-mail kkn@thisted.dk.

Med venlig hilsen


Kristoffer Klitgaard Nielsen
Vandløbssagsbehandler

Bilag:

Bilag 1: oversigtskort

Bilag 2: Oversigtskort

Bilag 3: Ansøgning med bilag

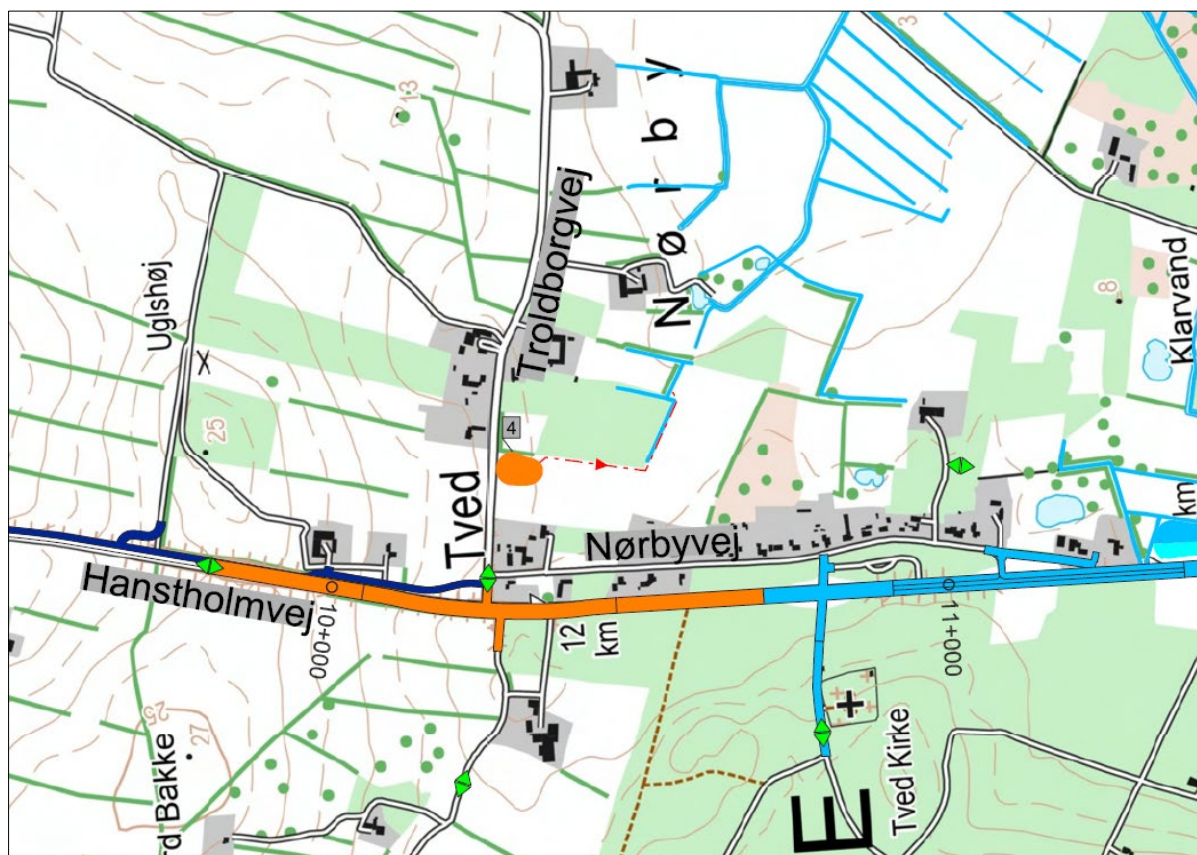

Kortbilag 1. Oversigtskort



Kortbilag 2. Oversigtskort